


黒浜2号緑地 アンケート集計結果報告書


1-問1 今回のアンケートの結果をご覧になって、あなた、またはあなたの世帯では、どのように感じられましたか？（○は1つ）

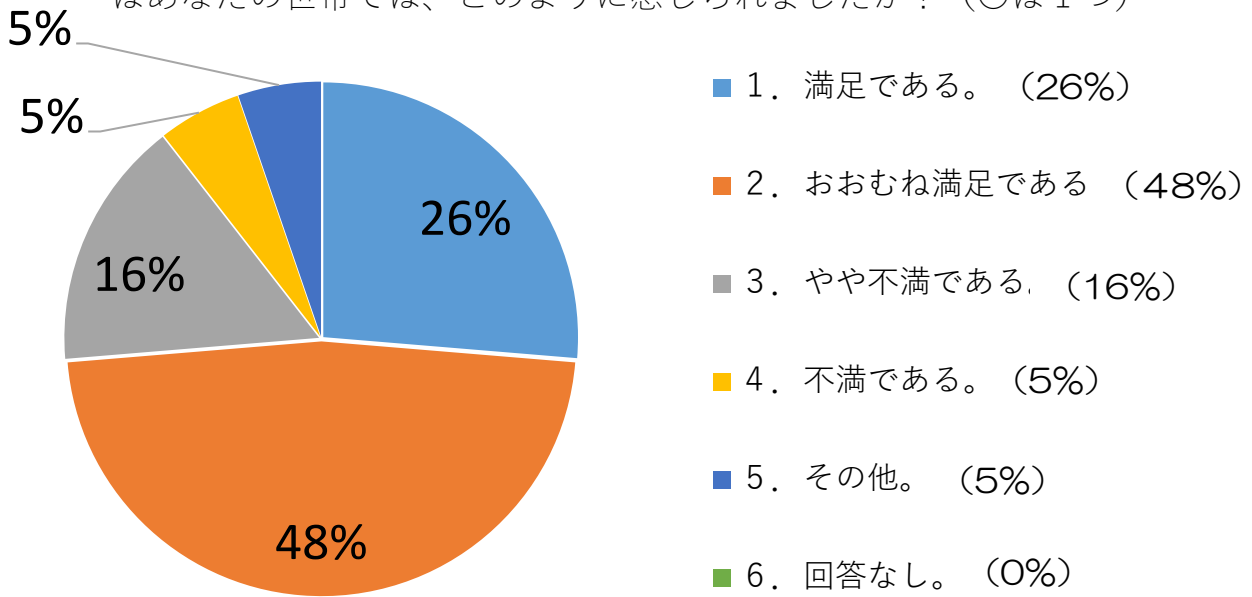

【集計結果】

「2. おおむね満足である」が、48%で最多であり、次に、「1. 満足である」が26%、続いて、「3. やや不満である」が16%、さらに、「4. 不満である」が5%、「5. その他」は5%という結果でした。

2-問1 前回の調査分も含め、アンケート調査への協力について、どのように考えていますか？（○は1つ）

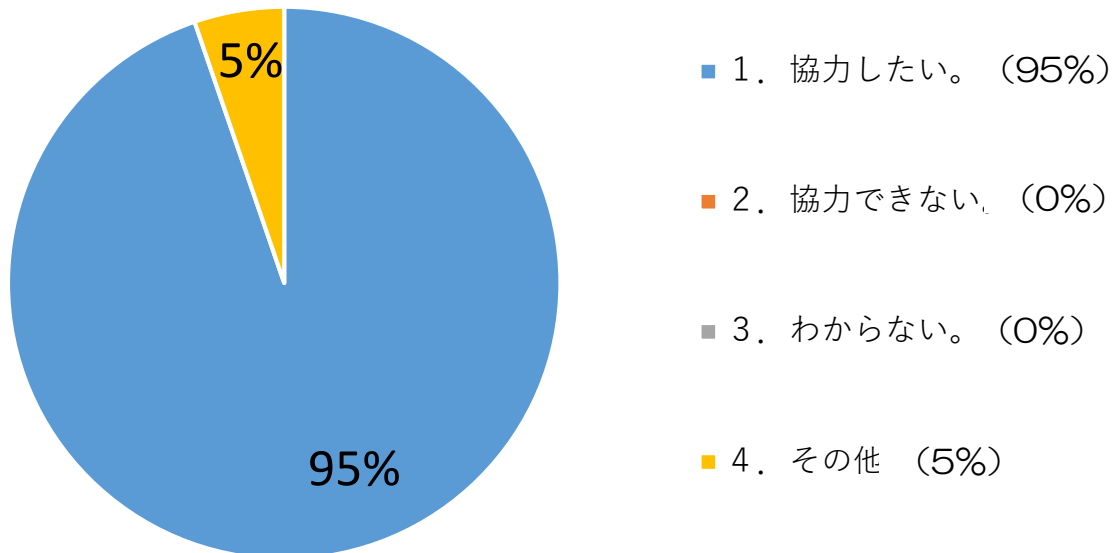

【集計結果】

「1. 協力したい」が、95%で最多であり、「4. その他」は5%という結果でした。

黒浜2号緑地 アンケート集計結果報告書

【結果分析】

1問1につきましては、1回目のアンケート調査の結果について、地域の皆さまのご意見が把握できており、皆さまの考えに沿っているかを確認するため、満足度という指標により評価していただくための設問となります。

「1. 満足である」が26%、「2. おおむね満足である」が48%、合計で74%であるため、方向性については、おおむね適当であったと考えられます。

一方、「3. やや不満である」が16%、「4. 不満である」が5%、合計で21%であり、更に「5. その他」の5%を加えると、26%で全体の四分の一に達するため、「5. その他」に記載された整備方針に関する意見にも十分に配慮する必要があると考えられます。

そのため、整備方針については、細かい部分についてイメージしやすいパース（絵図）等を提示して意見収集を行うことも考えられます。

2問1につきましては、できるだけ多くの意見を収集するための手段としてアンケート調査を実施しておりますが、この方法においても何らかの事情で回答が難しいことが考えられることから、今後のアンケート調査へのご協力や、回答が難しい場合の理由等について確認するための設問となります。

「1. 協力したい」が95%であるため、これまでアンケートにご協力いただいた皆さまには、引き続きご協力いただけるものと考えられます。

一方、「2. 協力できない」と「3. わからない」には回答が無かったため、アンケートへご協力いただけない場合の事情や理由については確認できませんでした。

なお、「4. その他」の5%では、整備方針に関するご意見等を頂戴しています。

【調整事項】

整備方針に関するご意見等につきましては、以下のとおり調整事項として設計に反映してまいります。

○斜面部分

- ・倒木の際に、民地や緑道に影響があると予測される樹木は、伐採又は頭詰めを行う。
- ・落葉などによる生活影響を低減するため、必要な間引きを行う。
- ・日照や視認性の確保のため、一定の間隔で間引きを行う。
- ・伐採を行う場合にも、斜面の保持力維持のため、全体的な伐根は行わない。
- ・斜面への雨水の浸透性を回復するため、堆積した落葉等の清掃を行う。
- ・新たに植樹、植栽するよりも、現存樹木の残存を優先する。

○斜面の上部と下部

- ・新たに植樹、植栽するよりも、現存樹木の維持を優先する。
- ・低灌木についても、現存樹木の維持を優先する。
- ・土砂の流出等を防止するため、一部に植生マットを敷き保護することを検討する。
- ・上部には、転落防止等のため、フェンスを設置する。
- ・下部には、斜面への立ち入りを抑制する低灌木を配置する。

○周辺部分

- ・緑道については、排水性向上のための整備を行う。
- ・防犯上の観点から、照明器具等の更新を行う。