

令和 7 年度

水道事業年報

蓮田市上下水道部 水道課

目 次

1. 事業の概要

1) 本年度事業	2
2) 沿革	3
3) 水道事業のあゆみ	7～9
4) 組織	10
5) 事務分掌	10

2. 施 設

1) 蓮田市浄水場	12
2) 黒浜配水池場	13
3) 追加塩素注入施設	13
4) 水源施設	14
5) 管路延長内訳	15
資 給水区域図、施設平面図 ...	16～19

3. 業務統計

1) 業務量	22
2) 月別配水量	23
3) 使用水量	24
4) 使用料金	25
5) 水道料金口座振替等件数表 ..	26
6) 年度別漏水修理箇所	27
7) 県水受水計画水量	28
8) 配水状況	29

4. 財 務

1) 企業債及び一時借入金の概況 ..	32
2) 損益計算書	33
3) 貸借対照表	34
4) 資本的収支	35

5. 水 質

水質検査結果表

浄水場	38～39
黒浜配水池場	40～41
一般家庭	42～43
原水	44
水質管理目標設定項目	45
ダイオキシン類測定結果	45

6. その他

1) 水道料金	48
2) 給水加入金	49
3) 蓮田市水道事業ガイドライン ..	50～53

1．事業の概要

- 1) 本 年 度 事 業
- 2) 沿 革
- 3) 水道事業のあゆみ
- 4) 組 織
- 5) 事 務 分 掌

1. 事業の概要

1) 本年度事業

本年は電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けている市民生活及び経済活動支援として水道料金の減額措置（6か月間）を実施しました。

次に本年度の主要事業として、市道7号線（閨戸）、主要地方道行田・蓮田線（上平野）において重要管路更新工事を実施しました。

さらに、浄水場内では令和8年度までの継続事業である浄水場中央監視操作施設更新工事、黒浜配水場地内では黒浜配水池場自家発電設備燃料制御装置更新工事を実施し、配水に係る不慮の事故等のリスク低減に努めました。

今後とも、「蓮田市水道ビジョン」に掲げた「将来にわたり快適で清潔な生活を支える安全で安心できる水の安定供給」の基本理念に基づき、「安全な水の供給」「強靱な水道」「持続可能な事業運営」という3つの基本目標の実現を目指していきます。

(ア) 給水・配水状況

本年度末における給水戸数は 28,104戸、給水人口は60,807人で、前年度に比べ給水戸数で120戸の増加、給水人口で189人の減少となり、普及率は99.8%です。

また、年間総配水量は 7,043,702 m^3 で対前年度76,121 m^3 、1.07%の減、年間総有収水量は 5,846,180 m^3 で対前年度 59,337 m^3 、1.0%の減、一日最大配水量は 20,626 m^3 で対前年度442 m^3 の減、有収率は83.0%で、対前年度0.1ポイントの増となりました。

(イ) 収益的収支状況

本年度の事業収益は、1,387,290,724円（消費税抜き1,236,056,425円）で、前年度に比べ44,556,421円、3.3%の増額（消費税抜き12,895,898円、1.1%の増額）となり、予算執行率は99.9%となっています。主な内訳は、給水収益が1,023,643,186円（消費税抜き930,610,305円）で、対前年度128,848,998円、11.2%の減額（消費税抜き117,122,910円、11.2%の減額）となっています。

一方、事業費用は、1,309,576,576円（消費税抜き1,226,081,522円）で、対前年度77,455,262円、6.3%の増額（消費税抜き72,213,442円、6.3%の増額）となっています。主な内訳は、営業費用中の原水及び浄水費が565,395,495円（消費税抜き513,996,035円）で、対前年度 9,267,126円、1.6%の減額（消費税抜き8,424,651円、1.6%の減額）、配水及び給水費が200,087,759円（消費税抜き183,017,284円）で、対前年度 36,547,451円、22.3%の増額（消費税抜き33,410,160円、22.3%の増額）、業務費が128,203,744円（消費税抜き116,548,883円）で、対前年度9,409,442円、7.9%の増額（消費税抜き8,554,038円、7.9%の増額）となっています。事業収益から事業費用を引いた利益は、消費税抜きで9,974,903円で、対前年度59,317,544円、85.6%の減額となっています。

（ウ）資本的収支の状況

資本的収入額は、650,088,390円で、前年度に比べ 465,090,986円、251.4%の増額となっています。内訳は、企業債借入が、前年度に比べ418,000,000円、509.8%増の500,000,000円、工事負担金が前年度に比べ 46,511,986円、47.4%増額の144,694,390円となっています。

資本的支出額は、999,339,585円で、前年度に比べ 319,688,107円、47.0%の増額となっています。内訳は、前年度からの繰越分も含めた建設改良費が前年度に比べ323,318,352円、56.0%増額の900,425,681円、企業債償還金が前年度に比べ 3,630,245円、3.5%減額の98,913,904円となっています。

2) 沿 革

（ア）立 地

蓮田市は埼玉県の一部に位置し、面積 27.28 k m²、地形は南北に長く北東部を流れる元荒川を境に久喜市及び白岡市に、西部は綾瀬川を境に桶川市、伊奈町、上尾市及びさいたま市にそれぞれ隣接しています。また、綾瀬川とほぼ平行に利根川を水源とする見沼代用水が流れています。

地勢は約10万年前に奥東京湾が陸化し、火山灰の降積により形成された台地であり標高は14m強、東西の中央部を南北に馬の背に似た丘陵が走っています。また、市の中央部をJR宇都宮線が走り、都心から40 k m圏内にあり、上野駅から約40分という距離で地理的及び地形的条件にも恵まれ蓮田駅を中心として市街地が形成されています。

市域の土地利用は、農地の利用が約4割を占め、元荒川、綾瀬川の河川や見沼代用水が流れ、さらに黒浜沼（埼玉県自然環境保全地域）、山ノ神沼といった池沼があり、豊かな水と緑が残されて市民にやすらぎと潤いを与えています。

（イ）創 設

水道事業創設以前の市街地は、周囲を河川に囲まれた高台にあり、豊富な地下水に恵まれ、自家用の浅井戸により飲料水を得ることができました。しかし、交通・通信機関等の発達に伴い、地域人口密度は増大し、井戸水に頼っての生活も地下水位の低下により夏季の渇水時期には井戸の掘り下げやもらい水等が各所に発生しました。

また、住宅密集地域では地下水の汚染が甚だしく、飲用に耐えない状態で使用中止となったものもありました。これらの問題は保健衛生上放置できないもので、一日も早く安心して飲用に適する水を供給し、町民の福祉向上と文化的な街作りを図るため、蓮田町の一部を給水区域とする水道事業の認可を受けました。

計画給水人口 20,000人 一日最大給水量 5,000m³

〈ウ〉事業認可〈創設の変更認可〉

事業の認可後、第1期地区を対象に水道事業に着手しましたが、町民のアンケート結果から第2期地区住民の要望が高まり、蓮田町全体を給水区域とし、さらに伊奈町の一部(大字小室字中島、下谷地区)を給水区域に含めた変更の認可を受けました。

計画給水人口 40,000人 一日最大給水量 10,000m³

〈エ〉拡張事業

〈第一期拡張事業 昭和49年〉

昭和47年度の市制施行後、蓮田市では宅地開発により居住人口や配水量が増加の一途をたどり、計画給水人口や一日最大給水量にいずれ到達すると想定される状況になりました。そのため昭和48年度に目標年度を昭和53年度とする、第一期拡張事業の認可を受けました。

計画給水人口 51,300人 一日最大給水量 18,100m³

〈第二期拡張事業 昭和55年〉

昭和54年になると、市の人口が約44,000人、一日最大配水量が約17,500m³を記録しました。さらに、都心への通勤に便利な立地条件のため宅地造成や都市化が進み、また水使用を基礎とした生活様式の変化等により給水量は毎年増加していました。

そこで昭和55年度に埼玉県水道水供給事業からの受水を水源に加え、目標年度を昭和60年度とする第二期拡張事業の認可を受けました。

計画給水人口 55,500人 一日最大給水量 31,000m³

〈第三期拡張事業 平成3年度〉

昭和62年度になると、給水区域内人口が計画給水人口を上回る約57,000人となり、一日最大配水量が約22,600m³を記録しました。配水量は計画を下回るものの、給水人口は今後も増加が予測されることや、東北縦貫自動車道で遮られた黒浜地区の水圧不足解消と災害時等の飲料水確保を図ることを目的として、平成元年度に目標年度を平成7年度とする第三期拡張事業の認可を受けました。

計画給水人口 68,300人 一日最大給水量 33,000m³

(オ) 拡張事業の経緯

区 分	創 設	創 設 の 変 更	第一期拡張事業
認 可 番 号	埼玉県指令40環 第7642号	厚生省環 第92号	厚生省環 第340号
認 可 年 月 日	昭和40年12月21日	昭和42年1月28日	昭和49年3月30日
起 工 年 月	昭和41年10月	昭和41年10月	昭和49年 9月
完 成 年 月	昭和45年 3月	昭和46年 3月	昭和54年 3月
計 画 給 水 人 口	20,000人	40,000人	51,300人
計画一人1日 最大給水量	250 ^{リットル}	250 ^{リットル}	352 ^{リットル}
計画1日 最大給水量	5,000 m ³	10,000 m ³	18,100 m ³
事 業 費	361,000,000円	753,060,000円	1,764,288,000円
起 債 額	337,000,000円	676,000,000円	1,061,600,000円
計 画 目 標 年 次	昭和50年	昭和50年	昭和53年
主たる事業	水源施設 取水井 (1号～2号) 浄水場施設 着水井 1池 除鉄・除マンガン急速ろ過装置 ・反応槽 1池 ・ろ過ポンプ 2台 ・急速ろ過機 1台 配水池 1池 ポンプ井 1池 配水ポンプ 2台 流量計 1台 汚水ポンプ 1台 発電機 1台 浄水場本館 1棟	水源施設 取水井 (1号～4号) 浄水場施設 着水井 1池 除鉄・除マンガン急速ろ過装置 ・反応槽 1池 ・ろ過ポンプ 3台 ・急速ろ過機 2台 配水池 2池 ポンプ井 2池 配水ポンプ 4台 塩素滅菌機 2台 塩素ボンベ50kg 6本 流量計 1台 汚水ポンプ 1台 発電機 1台 浄水場本館 1棟	水源施設 取水井(5号～10号) 浄水場施設 着水井 1池 除鉄・除マンガン急速ろ過装置 ・反応槽 1池 ・ろ過ポンプ 3台 ・急速ろ過機 2台 配水池 2池 ポンプ井 2池 配水ポンプ 1台 電磁流量計 1台 塩素滅菌機 2台 発電機 1台 浄水場本館 1棟

区 分	第二期拡張事業	第三期拡張事業
認 可 番 号	厚生省環 第305号	厚生省環 第305号
認 可 年 月 日	昭和55年6月2日	平成元年10月9日
起 工 年 月	昭和55年 6月	平成2年 4月
完 成 年 月	昭和59年 3月	平成8年 3月
計 画 給 水 人 口	55,500人	68,300人
計画一人1日 最大給水量	559 ^{リットル}	483 ^{リットル}
計画1日 最大給水量	31,000 m ³	33,000 m ³
事 業 費	1,200,436,000円	1,889,300,000円
起 債 額	740,000,000円	570,000,000円
計 画 目 標 年 次	昭和60年	平成7年
主たる事業	浄水場施設 配水池R C 2池 配水水中ポンプ 2台 塩素滅菌機 2台	黒浜配水池場 塩素注入機 2台 配水池PC 二重池 1池 電気室 1棟 配水ポンプ ・可変速 2台 ・固定速 1台 発電機 1台 電磁流量計 1台


3) 水道事業のあゆみ

昭和39年10月	上水道建設審議会設置
昭和40年12月	蓮田町水道事業創設認可申請認可
昭和41年 9月	日本水道協会入会
昭和42年 1月	蓮田町水道事業創設の変更認可申請認可
昭和42年 4月	地方公営企業法の全面適用、企業会計となる
昭和42年 8月	水道工事の申込受付開始
昭和42年11月	浄水場本館完成
昭和43年 5月	通水式 1号井、2号井取水開始
昭和43年 6月	給水開始
昭和45年 3月	創設事業完成
昭和45年 7月	3号井取水開始
昭和46年 3月	創設の変更事業完成
昭和46年 8月	4号井取水開始
昭和47年 4月	毎月検針から隔月検針に変更
昭和47年 7月	伊奈町下谷給水開始
昭和47年 8月	伊奈町中島給水開始
昭和47年10月	市制施行（蓮田町から蓮田市へ）
昭和48年 4月	給水加入金、宅造業者による開発事業に伴う負担金導入
昭和49年 3月	第1期拡張事業認可
昭和50年 6月	5号井、6号井、7号井取水開始
昭和51年 3月	浄水場新館完成
昭和51年10月	第1回料金改定
昭和52年10月	「日本水道協会埼玉県支部東部地区災害相互援助に関する覚書」締結
昭和52年12月	「日本水道協会埼玉県支部災害相互援助に関する覚書」締結
昭和53年 7月	8号井、9号井、10号井取水開始
昭和54年 3月	第1期拡張事業完成
昭和55年 6月	第2期拡張事業認可
昭和56年 4月	埼玉県からの県水購入（受水）開始
昭和57年 4月	第2回料金改定
昭和57年 4月	浄水場施設維持管理業務の民間委託開始
昭和59年 3月	第2期拡張事業完成
昭和59年 7月	第3回料金改定
平成 元年 4月	水道料金、給水加入金等への消費税3%転嫁
平成 元年10月	第3期拡張事業認可
平成 2年 9月	黒浜配水池場築造工事着工 平成5年3月31日完成
平成 2年10月	組織改正（1部1課制へ）
平成 2年12月	水道料金徴収関連業務の民間委託開始

平成 3 年 4 月	水道料金、給水加入金等への消費税転嫁廃止
平成 5 年 1 2 月	水道法に基づく水質基準の大幅改正
平成 6 年 4 月	組織改正（1 部 2 課制へ）
平成 6 年 4 月	下水道使用料の調定等に関する受託業務開始
平成 8 年 3 月	蓮田市水道事業基本計画策定（平成 2 2 年度計画目標）
平成 8 年 3 月	第 3 期拡張事業完成
平成 9 年 4 月	水道料金、給水加入金等への消費税 5% 転嫁
平成 9 年 4 月	企業会計電算システム導入
平成 9 年 1 0 月	料金情報電算システム導入
平成 1 2 年 2 月	県水受水流量計設置（黒浜配水池）
平成 1 2 年 1 2 月	水道事業年報初発行（以後毎年発行）
平成 1 3 年 2 月	水道部ホームページ開設
平成 1 4 年 3 月	受変電施設更新
平成 1 5 年 2 月	自家発電設備更新
平成 1 6 年 3 月	1 号井更新後の取水開始
平成 1 6 年 3 月	3 市 1 町水道事業連絡協議会解散
平成 1 6 年 4 月	水道料金等の総額表示へ変更（消費税法改正に伴う）
平成 1 7 年 2 月	浄水場薬品注入設備更新、次亜塩素に完全切替
平成 1 7 年 1 0 月	中央監視設備更新工事着工（平成 1 8 年度継続事業）
平成 1 8 年 3 月	給水加入金改正（平成 1 9 年度施行）
平成 1 8 年 3 月	上水道事業審議会への名称変更（平成 1 8 年度施行）
平成 1 8 年 1 1 月	組織改正（上下水道部水道課へ）
平成 1 9 年 3 月	4 号井更新後の取水開始
	中央監視設備更新工事竣工 運用開始
平成 1 9 年 7 月	上下水道事業審議会へ名称及び組織変更
平成 2 0 年 7 月	水道管理庁舎耐震補強及び改良工事着工（平成 2 1 年度継続事業）
平成 2 1 年 3 月	「蓮田市水道ビジョン」策定
平成 2 1 年 6 月	水道管理庁舎耐震補強及び改良工事竣工
平成 2 2 年 2 月	浄水場内コントロールセンタ更新・改造工事竣工 運用開始
平成 2 3 年 3 月	浄水場内 No. 6 県水配水池耐震補強工事竣工
平成 2 4 年 3 月	浄水場内 No. 3 ・ No. 5 配水池耐震補強工事竣工
	黒浜配水池場配水ポンプ更新工事竣工
平成 2 4 年 4 月	給水装置関連業務の民間委託開始
平成 2 4 年 1 2 月	県水電磁式水道メーター更新工事
平成 2 5 年 1 月	黒浜配水池場配水ポンプ更新工事竣工
平成 2 5 年 2 月	浄水場内 No. 1 ・ No. 2 配水池耐震補強工事竣工
平成 2 6 年 2 月	浄水場内 No. 4 配水池耐震補強工事竣工 配水池耐震補強完了

平成26年	4月	水道料金、給水加入金等への消費税8%転嫁 地方公営企業会計基準の見直し
平成28年	3月	「蓮田市水道ビジョン」改定
平成28年	7月	浄水場配水流量計更新工事竣工
平成29年	10月	第4回料金改定
平成30年	3月	浄水場内No.9配水ポンプ更新工事竣工
平成31年	3月	浄水場内No.10配水ポンプ更新工事竣工
平成31年	3月	老朽管更新工事（665号線他）更新工事竣工
令和元年	10月	水道料金、給水加入金等への消費税10%転嫁
令和3年	3月	新型コロナウイルス感染症対策として、水道料金の一部減額措置 （10か月間）
令和3年	5月	新型コロナウイルス感染症対策として、水道料金の一部減額措置 （2か月間）
令和5年	3月	新型コロナウイルス感染症対策として、水道料金の一部減額措置 （10か月間）
令和6年	3月	電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けている市民生活及び 経済活動の支援として、水道料金の一部減額措置（8か月間）
令和6年	5月	電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けている市民生活及び 経済活動の支援として、水道料金の一部減額措置（2か月間）
令和7年	9月	電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けている市民生活及び 経済活動の支援として、水道料金の一部減額措置（4か月間）
令和8年	3月	電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けている市民生活及び 経済活動の支援として、水道料金の一部減額措置（2か月間） 「蓮田市水道ビジョン」策定

4) 組 織 (令和8年3月31日現在)

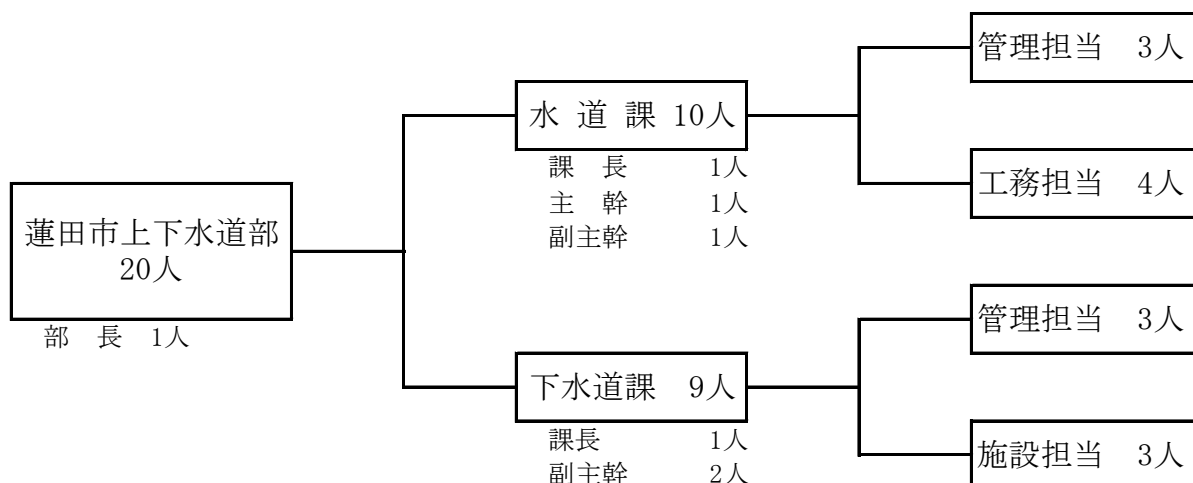

5) 事務分掌

課	担当	事 務 分 掌
水道	管理担当	1 水道課の総合調整に関すること。
		2 企業管理規程等の制定及び改廃に関すること。
		3 職員の身分取扱いに関すること。
		4 予算及び決算に関すること。
		5 営業に関すること。
		6 量水器に関すること。
		7 水道料金等に関すること。
		8 下水道使用料の受任に関すること。
		9 出納その他会計事務に関すること。
		10 給水装置及び給水装置工事に关すること。
		11 水道事業指定給水装置工事事業者に関すること。
		12 貯蔵品に関すること。
		13 給水台帳に関すること。
		14 水道課内の庶務に関すること。
課	工務担当	1 水道施設の設計、施行及び監督に関すること。
		2 水道施設の保安及び維持管理に関すること。
		3 水道施設の漏水対策に関すること。
		4 水道水の供給及び水質保全に関すること。
		5 県水の受水に関すること。
		6 その他水道施設に関すること。

2. 施 設

- 1) 蓮 田 市 浄 水 場
 - 2) 黒 浜 配 水 池 場
 - 3) 追 加 塩 素 注 入 施 設
 - 4) 水 源 施 設
 - 5) 管 路 延 長 内 訳
- ③ 給 水 区 域 図
- ③ 施 設 平 面 図

2. 施 設

1) 蓮田市浄水場

	施設概要		
所 在 地	埼玉県蓮田市大字閨戸88 Tel 048 - 768 - 1111(代) Fax 048 - 768 - 0450		
敷 地 面 積	14,457.50m ²		
建 築 物	・管理棟（新館、旧館） ・次亜塩素素注入機室（地下水用） ・車庫 ・次亜塩素素注入機室（県水用） ・倉庫 ・配水ポンプ井 2 棟 ・着水井 2 池 ・沈降槽 ・接触池 2 池 ・天日乾燥床 3 池 ・ろ過ポンプ室		
水 源	・埼玉県企業局から受水 ・地下水 深井戸（10本）		
薬品注入設備	地下水用	次亜塩素酸ソーダ注入装置（地下水処理）	～80L/h 4 台
		次亜塩素酸ソーダ注入装置（配水追加用）	～150ml/min 2 台
		次亜塩素酸ソーダ貯留槽（FRP+PVC製）	12.1m ³ 2 槽
		軟水装置（配水追加塩素用）	2 台
	県水用	次亜塩素酸ソーダ注入装置	～150ml/min 2 台
		次亜塩素酸ソーダ貯留槽（ポリエチレン製）	2m ³ 2 槽
浄 水 設 備	急速ろ過機（除鉄・除マンガン 処理能力 5,000m ³ /日）		4 基
	ろ過ポンプ	22kW陸置型 4.2m ³ /min	3 台
	ろ過ポンプ	30kW水中型 4.2m ³ /min	3 台
配 水 設 備	3,360m ³		1 池
	RC造配水池 3,320m ³		1 池
	1,630m ³		4 池
配 水 ポ ン プ 設 備	55kW陸置型（可変速） 4.6m ³ /min		3 台
	55kW陸置型（固定速） 4.6m ³ /min		1 台
	90kW水中型（固定速） 7.8m ³ /min		1 台
	110kW水中型（可変速） 10.1m ³ /min		3 台
電 力 設 備	高圧受電 6,600V		
非 常 用 電 力 設 備	ガスタービン発電機（重油） 750KVA		1 台
そ の 他	地下燃料タンク 自家発電設備用（重油1,950ℓ）		1 基
	排水ポンプ 5.5kW水中型 1m ³ /min		1 台
	残留塩素測定機（県水受水、県水配水、配水、配水追加用）		4 台
	電磁流量計（県水受水用 φ350）		1 台
	（配水用 φ400）		1 台

2) 黒浜配水池場

	施設概要		
所在地	埼玉県蓮田市大字黒浜3132 TEL048－768－9988		
敷地面積	4,078m ²		
建築物	・電気室 RC造平屋建		1棟
水源	・埼玉県企業局から受水 ・自己水 蓮田市浄水場より浄水を受水		
薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入装置（市水追加塩素用）	62ml/min	2台
	次亜塩素酸ソーダ注入装置（県水用）	60ml/min	2台
	次亜塩素酸ソーダ貯留槽（ポリエチレン製）	1m ³	2槽
配水設備	PC造二重タンク 7,000m ³ （外池3,500m ³ ・内池3,500m ³ ）		1池
配水ポンプ設備	45kW水中型（可変速）	3.4m ³ /min	2台
電力設備	高圧受電 6,600V		
非常用電力設備	ガスタービン発電機（灯油） 300KVA		1台
その他	無人運転（浄水場よりテレメータによる遠方監視・操作）		
	電磁流量計		3台
	（県水受水 φ150、市水受水 φ200、配水 φ300）		
	残留塩素測定機（県水受水、市水受水、配水）		3台

3) 追加塩素注入施設

	施設概要		
所在地	埼玉県蓮田市大字蓮田1069－4		
敷地面積	48.46m ²		
建築物	軽量鉄骨造平屋建		1棟
薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入装置	39.6ml/min	2台
	次亜塩素酸ソーダ貯留槽（ポリエチレン製）	1.5m ³	1槽
その他	無人運転（電話回線による遠方監視）		
	超音波流量計（配水管路 φ500）		1台
	残留塩素測定機		1台

4) 水源施設

名 称	所 在 地	施工年度	仕 様 ・ 定 格	備 考
第 1 号 井	閩戸88 浄水場内	H16. 2. 27	吐出量 2.09m ³ /min 全揚程 80m 出力 45kW 深度 250m	・ 許可番号 238-10016-11AC
第 2 号 井	閩戸147 蓮田中学校内	S43. 5. 22	吐出量 1.5m ³ /min 全揚程 75m 出力 30kW 深度 250m	・ 許可番号 238-10016-02AB
第 3 号 井	閩戸762-7	S45. 7. 16	吐出量 0.6m ³ /min 全揚程 70m 出力 11kW 深度 250m	・ 許可番号 238-10016-03AB (休止中)
第 4 号 井	閩戸449-2	H19. 3. 16	吐出量 1.0m ³ /min 全揚程 90m 出力 30kW 深度 250m	・ 許可番号 238-10016-04AB
第 5 号 井	閩戸3244-1 蓮田北小学校内	S50. 6. 16	吐出量 1.8m ³ /min 全揚程 90m 出力 45kW 深度 250m	・ 許可番号 238-10016-05AB (休止中)
第 6 号 井	閩戸1969-4	S50. 6. 16	吐出量 1.5m ³ /min 全揚程 90m 出力 37kW 深度 250m	・ 許可番号 238-10016-06AB
第 7 号 井	閩戸3746-2	S50. 6. 16	吐出量 1.4m ³ /min 全揚程 90m 出力 37kW 深度 250m	・ 許可番号 238-10016-07AB (休止中)
第 8 号 井	駒崎1456-2	S53. 7. 5	吐出量 1.5m ³ /min 全揚程 90m 出力 37kW 深度 250m	・ 許可番号 238-10016-08AB (休止中)
第 9 号 井	閩戸2213-2	S53. 7. 5	吐出量 1.4m ³ /min 全揚程 90m 出力 37kW 深度 250m	・ 許可番号 238-10016-09AB
第 10 号 井	閩戸2422-2	S53. 7. 5	吐出量 1.3 m ³ /min 全揚程 90m 出力 37kW 深度 250m	・ 許可番号 238-10016-10AB (休止中)

5) 管路延長内訳

《配水管》

《配水管》																				(単位: m)	
口径	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	700mm	計	
塩ビ管	0.00	129.88	32.50	146.97	5,443.59	28,371.76	0.00	14,273.38	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,403.40	
HIVP	0.00	79.06	512.54	854.25	16,407.25	64,893.89	2.26	11,440.35	0.00	3,917.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,106.91	
鋳鉄管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.15	0.00	2,614.86	211.42	868.24	9.12	557.73	0.00	70.41	450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.94	
ダクタイル鋳鉄管	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05	19,570.84	0.00	26,845.67	1,692.40	49,240.15	12,658.09	10,142.43	102.23	1,264.66	1,582.50	0.00	3,193.56	10.64	0.00	126,314.22	
石綿管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
銅管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.05	13.38	72.60	23.03	168.02	92.70	193.39	0.00	36.02	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	723.15	
ステンレス管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	0.00	9.26	0.00	32.46	3.76	97.00	0.00	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.88	
ポリエチレン管	0.00	1.71	17.37	4.15	112.09	1,104.03	0.00	572.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.10	
計	0.00	210.65	562.41	1,005.37	21,973.98	114,509.58	15.64	55,828.87	1,926.85	54,231.50	12,763.67	10,990.55	102.23	1,472.63	2,032.51	0.00	3,211.52	10.64	0.00	280,848.60	

《導水管》

口径	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	700mm	計
塩ビ管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HIVP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	331.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.33
鍍鉄管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ダクタイル鍍鉄管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87	0.00	9.17	992.05	2,566.40	4.44	0.00	940.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,518.17
石綿管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銅管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	0.00	6.78	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.95
ステンレス管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ポリエチレン管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	500.73	902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00
計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	5.87	9.65	840.93	1,900.93	2,566.40	23.26	0.00	940.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.45


《送水管》

口径	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	700mm	計
塩ビ管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HIVP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鋳鉄管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ダクタイル鋳鉄管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.74
石綿管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銅管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	298.87
ステンレス管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ポリエチレン管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.61

《総合計》

口径	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	700mm	計
塩ビ管	0.00	129.88	32.50	146.97	5,443.59	28,371.76	0.00	14,273.38	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,403.40
HIVP	0.00	79.06	512.54	854.25	16,407.25	64,893.89	2.26	11,440.35	1.30	4,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,439.24
鋳鉄管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.15	0.00	2,614.86	211.42	868.24	9.12	557.73	0.00	70.41	450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.94
ダクタイル鋳鉄管	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05	19,570.84	0.00	26,851.54	1,692.40	49,249.32	13,650.14	12,708.83	106.67	1,264.66	5,547.48	0.00	3,193.56	10.64	0.00	133,857.13
石綿管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銅管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.05	13.38	72.60	31.38	168.02	99.48	193.39	18.82	36.02	298.87	0.00	17.96	0.00	0.00	1,055.97
ステンレス管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	0.00	9.26	0.00	32.46	3.76	97.00	0.00	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.88
ポリエチレン管	0.00	1.71	17.37	4.15	112.09	1,105.20	0.00	572.75	0.00	500.73	902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.10
計	0.00	210.65	562.41	1,005.37	21,973.98	114,510.75	15.64	55,834.74	1,936.50	55,072.43	14,664.60	13,556.95	125.49	1,472.63	6,296.36	0.00	3,211.52	10.64	0.00	290,460.66

蓮田市給水区域図

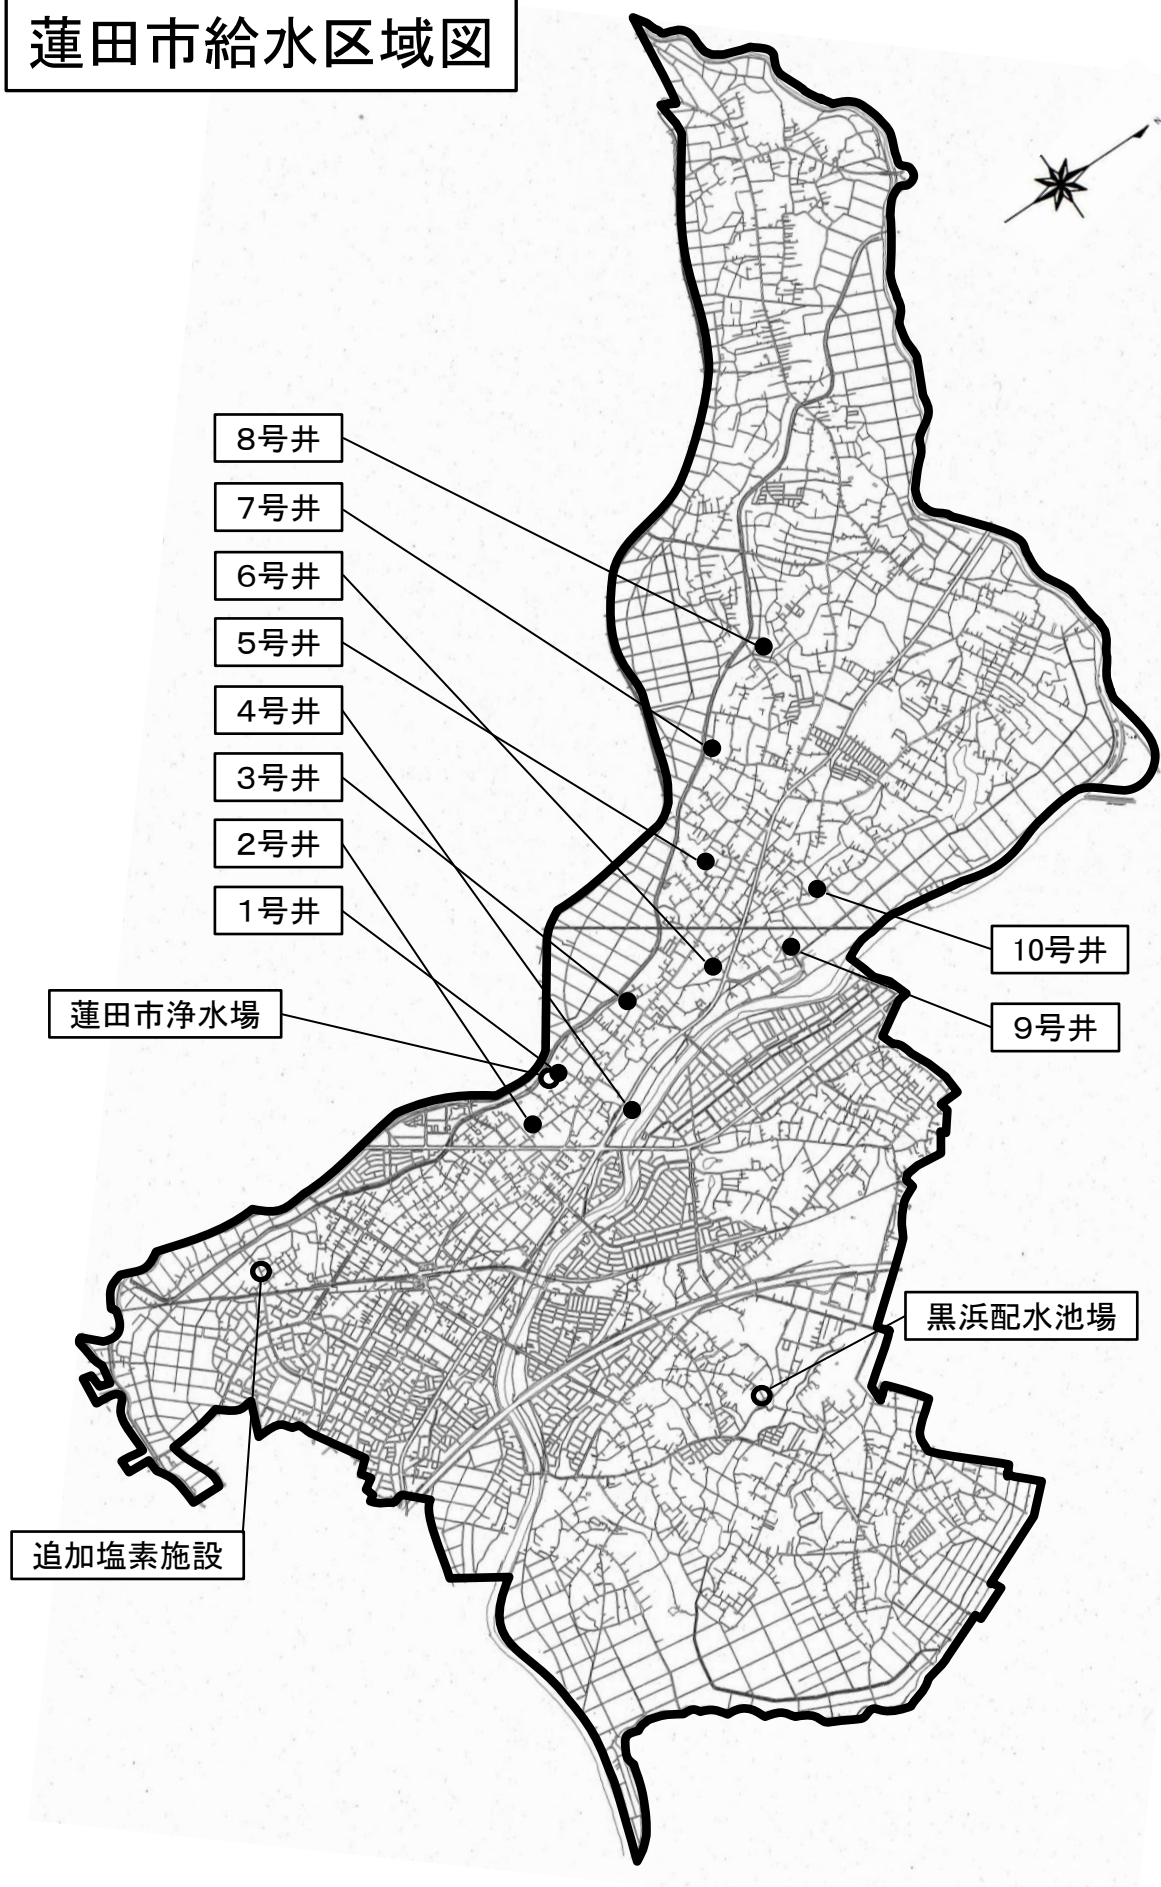

施設平面図

蓮田市浄水場


蓮田市閏戸88番地



施設平面図

黒浜配水池場


蓮田市黒浜3132番地

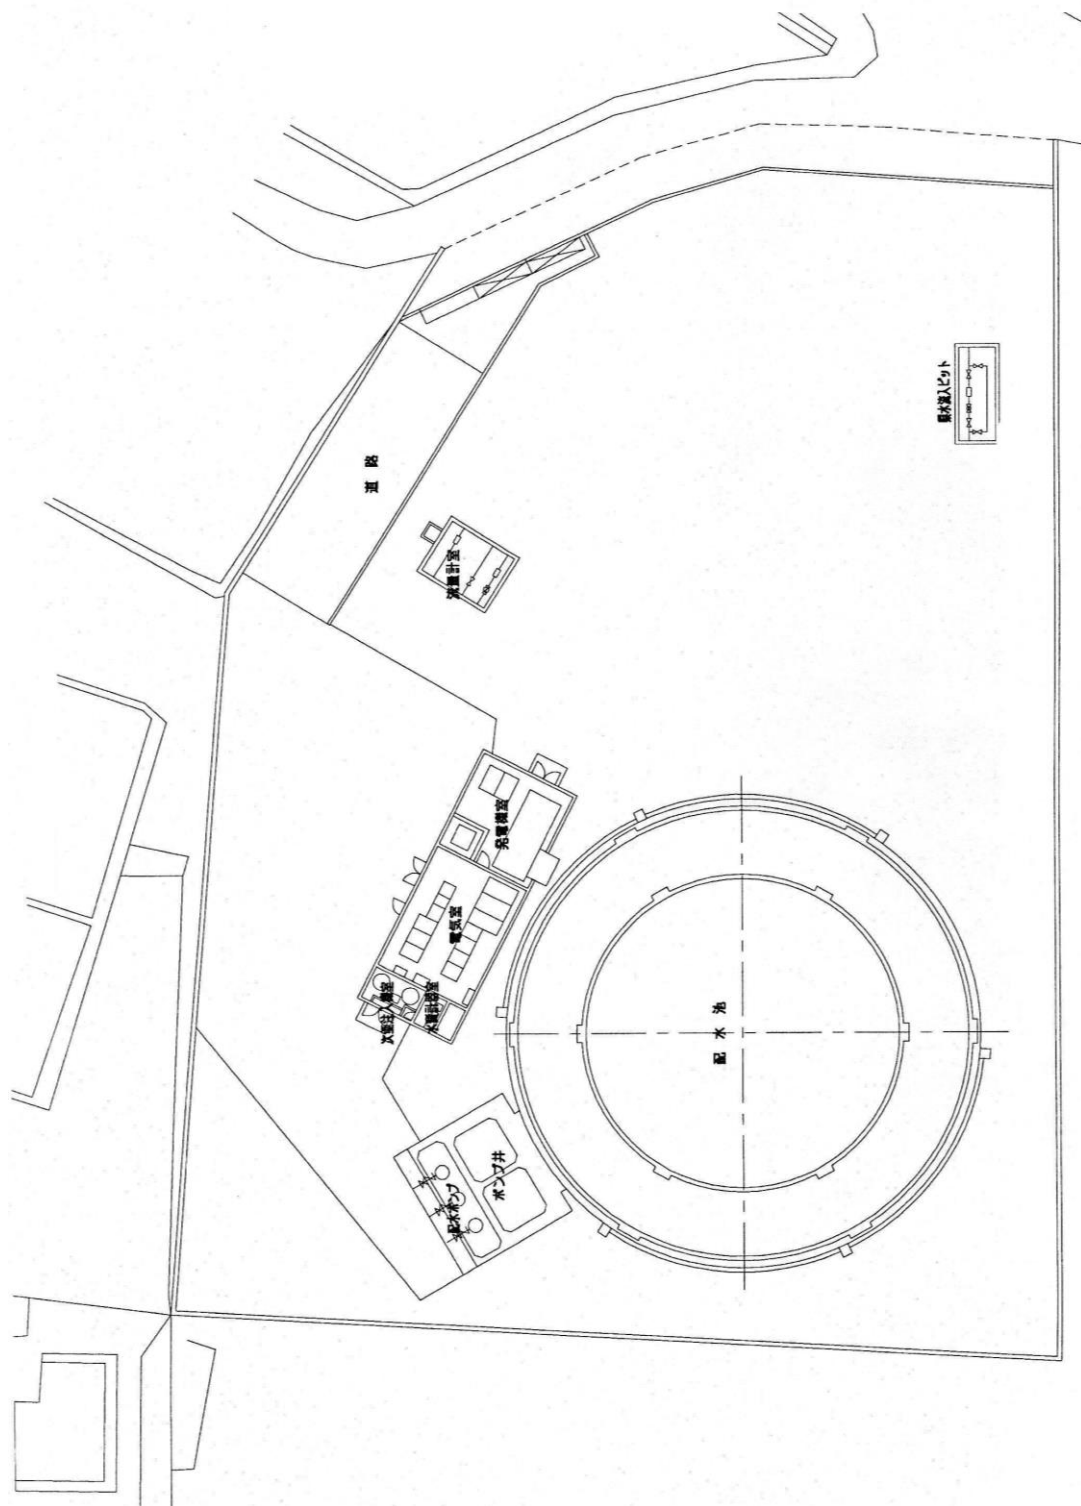

施設平面図

追加塩素注入施設

蓮田市蓮田1069-4

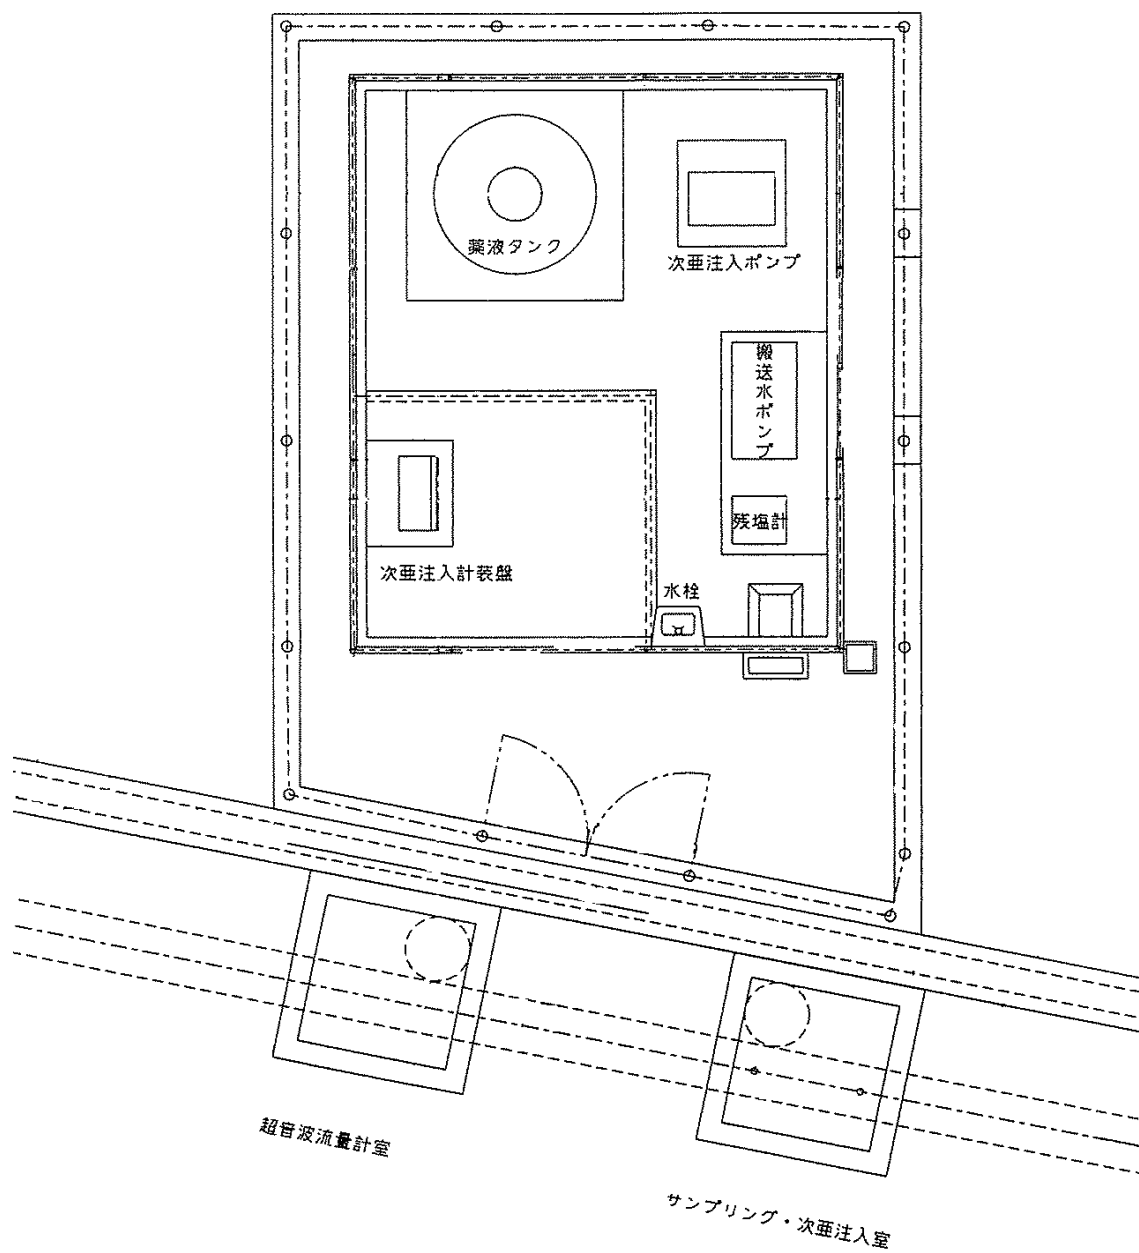

3. 業務統計

- 1) 業務量
- 2) 月別配水量
- 3) 使用水量
- 4) 使用料金
- 5) 水道料金口座振替等件数表
- 6) 年度別漏水修理箇所
- 7) 県水受水計画量
- 8) 配水状況

3. 業務統計

1) 業務量

事 項		単位	令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 4 年度
行政区域内人口		人	60,880	61,069	61,252	61,193
給水区域内人口		〃	60,880	61,069	61,252	61,193
年度末給水人口		〃	60,807	60,996	61,179	61,120
年度末給水戸数		戸	28,104	27,984	27,771	27,467
普及率	行政区域内	%	99.8	99.8	99.8	99.8
	給水区域内	〃	99.8	99.8	99.8	99.8
配水量	年間	m ³	7,043,702	7,119,823	7,045,749	6,848,669
	1 か月平均	〃	586,975	593,319	587,146	570,722
	1 日平均	〃	19,298	19,506	19,251	18,763
	1 日最大	〃	20,626	21,068	20,403	20,165
有収水量	年間	m ³	5,846,180	5,905,517	5,922,261	5,941,493
	1 か月平均	〃	487,182	492,126	493,522	495,124
	1 日平均	〃	16,017	16,179	16,181	16,278
有 収 率		%	83.0	82.9	84.1	86.8

2) 月別配水量

(単位: m³)

年度・ 施設名 月	令和7年度			令和6年度			令和5年度			令和4年度		
	浄水場	黒浜配水池場	合 計	浄水場	黒浜配水池場	合 計	浄水場	黒浜配水池場	合 計	浄水場	黒浜配水池場	合 計
4月	493,849	74,564	568,413	496,148	72,980	569,128	508,509	58,726	567,235	496,996	60,901	557,897
5月	504,519	75,867	580,386	512,893	74,541	587,434	526,551	59,642	586,193	512,633	62,081	574,714
6月	498,485	78,879	577,364	504,566	74,094	578,660	512,566	57,547	570,113	504,456	63,922	568,378
7月	519,867	81,726	601,593	528,455	78,365	606,820	543,407	62,761	606,168	519,444	63,927	583,371
8月	516,068	81,865	597,933	533,250	76,444	609,694	543,288	60,193	603,481	516,050	61,015	577,065
9月	498,422	86,129	584,551	517,031	75,136	592,167	521,450	55,940	577,390	499,703	53,378	553,081
10月	522,961	77,511	600,472	533,884	74,260	608,144	538,156	65,371	603,527	520,097	59,406	579,503
11月	517,080	76,196	593,276	518,691	75,589	594,280	510,013	66,654	576,667	498,830	58,692	557,522
12月	534,346	76,695	611,041	533,308	88,533	621,841	532,076	76,815	608,891	524,152	64,573	588,725
1月	530,043	76,782	606,825	528,493	81,264	609,757	527,508	74,804	602,312	521,196	70,113	591,309
2月	470,376	70,683	541,059	473,976	72,113	546,089	479,127	75,503	554,630	474,664	60,393	535,057
3月	504,736	76,053	580,789	517,026	78,783	595,809	514,998	74,144	589,142	519,285	62,762	582,047
合 計	6,110,752	932,950	7,043,702	6,197,721	922,102	7,119,823	6,257,649	788,100	7,045,749	6,107,506	741,163	6,848,669

3) 使用水量

(単位：m³)

年度・月	用途別	一 般 用	営 業 用	学 校 用	官 公 署 用	工場その他大口	共 用	合 計
令和7年度	4月	359,217	39,323	4,520	2,252	10,096	190	415,598
	5月	462,371	21,895	6,901	10,424	34,285	499	536,375
	6月	373,918	38,926	7,700	1,870	9,825	299	432,538
	7月	449,184	22,135	14,333	9,958	39,337	400	535,347
	8月	374,346	40,487	8,105	2,333	10,427	329	436,027
	9月	467,328	23,113	5,369	10,542	42,675	1,495	550,522
	10月	364,793	40,011	5,404	2,369	11,207	373	424,157
	11月	469,493	23,136	10,132	10,441	40,459	377	554,038
	12月	366,658	38,762	6,881	2,691	9,607	332	424,931
令和6年度	1月	486,078	24,104	7,954	10,134	37,192	303	565,765
	2月	395,276	41,416	5,682	2,088	10,772	381	455,615
	3月	441,488	21,044	9,973	9,777	32,021	381	514,684
	合 計	5,010,150	374,352	92,954	74,879	287,903	5,359	5,845,597
令和5年度	合 計	5,080,025	370,239	91,788	72,042	285,664	5,023	5,904,781
令和4年度	合 計	5,108,379	373,387	92,200	75,270	266,886	5,075	5,921,197
令和3年度	合 計	5,136,537	373,147	89,786	73,369	263,671	4,403	5,940,913
令和2年度	合 計	5,273,594	362,286	87,481	75,968	264,093	5,464	6,068,886

4) 使用料金

※ 消費税込の金額です。

(単位：円) 税込

用途別 年度・月		一 般 用	営 業 用	学 校 用	官 公 署 用	工場その他大 口 用	共 用	合 計
令和7年度	4月	64,611,053	10,940,429	1,633,324	983,532	3,481,181	195,030	81,844,549
	5月	83,333,818	5,720,291	2,391,642	3,950,551	13,744,236	337,722	109,478,260
	6月	51,040,737	10,307,813	2,525,407	555,634	2,985,332	124,238	67,539,161
	7月	60,542,073	5,462,693	4,799,899	3,518,943	15,208,054	175,043	89,706,705
	8月	51,226,449	10,824,555	2,635,187	693,860	3,206,190	125,922	68,712,163
	9月	63,810,232	5,749,464	1,499,261	3,743,541	16,842,819	513,217	92,158,534
	10月	65,487,486	11,174,943	1,928,960	1,045,528	3,995,189	224,762	83,856,868
	11月	84,737,054	6,099,537	3,622,256	3,995,618	16,336,672	309,485	115,100,622
	12月	65,821,945	10,772,382	2,480,093	1,153,548	3,362,018	231,154	83,821,140
	1月	87,724,055	6,453,348	2,795,760	3,868,469	14,799,004	301,455	115,942,091
令和6年度	2月	39,103,075	10,646,845	1,515,536	293,634	2,843,302	42,900	54,445,292
	3月	38,401,682	4,775,375	3,013,219	3,208,183	11,617,309	22,033	61,037,801
	合 計	755,839,659	98,927,675	30,840,544	27,011,041	108,421,306	2,602,961	1,023,643,186
	合 計	880,377,824	99,405,215	31,984,006	27,690,884	109,892,883	3,141,372	1,152,492,184
令和5年度	合 計	774,680,229	97,180,947	30,431,551	27,128,615	99,992,391	2,516,307	1,031,930,040
令和4年度	合 計	743,845,545	96,127,736	28,977,251	26,080,370	97,185,775	2,012,711	994,229,388
令和3年度	合 計	912,103,679	95,948,431	30,168,698	29,655,049	102,091,782	3,220,050	1,173,187,689

5) 水道料金口座振替等件数表

(単位：件)

別年度	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	%
		口座振替	9,823	12,226	9,784	12,186	9,783	12,203	9,805	12,213	9,800	12,221	9,812	12,204	132,060
令和7年度	納付	2,476	3,270	2,519	3,300	2,535	3,311	2,539	3,324	2,541	3,369	2,522	3,329	35,035	20.97
	計	12,299	15,496	12,303	15,486	12,318	15,514	12,344	15,537	12,341	15,590	12,334	15,533	167,095	100
令和6年度	口座振替	9,827	12,203	9,847	12,219	9,838	12,240	9,839	12,251	9,837	12,246	9,823	12,231	132,401	79.67
	納付	2,384	3,185	2,429	3,171	2,435	3,177	2,442	3,187	2,442	3,244	2,458	3,230	33,784	20.33
	計	12,211	15,388	12,276	15,390	12,273	15,417	12,281	15,438	12,279	15,490	12,281	15,461	166,185	100
令和5年度	口座振替	9,794	12,124	9,790	12,179	9,816	12,194	9,829	12,195	9,826	12,195	9,836	12,177	131,955	80.10
	納付	2,298	3,085	2,323	3,129	2,344	3,139	2,326	3,142	2,352	3,145	2,365	3,137	32,785	19.90
	計	12,092	15,209	12,113	15,308	12,160	15,333	12,155	15,337	12,178	15,340	12,201	15,314	164,740	100
令和4年度	口座振替	9,785	12,087	9,799	12,122	9,818	12,135	9,805	12,125	9,798	12,121	9,803	12,112	131,510	80.79
	納付	2,200	2,940	2,228	2,937	2,242	2,951	2,254	2,947	2,280	2,994	2,300	2,991	31,264	19.21
	計	11,985	15,027	12,027	15,059	12,060	15,086	12,059	15,072	12,078	15,115	12,103	15,103	162,774	100
令和3年度	口座振替	9,733	12,006	9,784	12,049	9,816	12,074	9,820	12,065	9,801	12,078	9,793	12,077	131,096	81.24
	納付	2,157	2,851	2,158	2,846	2,152	2,865	2,154	2,916	2,177	2,900	2,183	2,916	30,275	18.76
	計	11,890	14,857	11,942	14,895	11,968	14,939	11,974	14,981	11,978	14,978	11,976	14,993	161,371	100

6) 年度別漏水修理箇所


区分 年度		メーター ボックス内	乙止水栓	連合線	取出部 (分水栓)	給水管上	その他 (本管等)	合 計
令和4年度		28	79(27)	8(1)	9(3)	43(7)	4(1)	171(39)
原因者漏水		0	1	1	1	8	0	11
令和4年度計		28	80(27)	9(1)	10(3)	51(7)	4(1)	182(39)
令和5年度		23(1)	65(16)	3	24(4)	50(14)	5(1)	170(36)
原因者漏水		0	6	2	0	9	1	18
令和5年度計		23(1)	71(16)	5	24(4)	59(14)	6(1)	188(36)
令和6年度		31(1)	41(3)	6	10(2)	87(16)	8(2)	183(24)
原因者漏水		2		3		10		15
令和6年度計		33(1)	41(3)	9	10(2)	97(16)	8(2)	198(24)
令和7年度		22	36(3)	17(3)	11(6)	77(18)	17(10)	180(40)
原因者漏水		1	1	4		6	1	13
令和7年度計		23	37(3)	21(3)	11(6)	83(18)	18(10)	193(40)
月 別 内 訳	4月		1(1)	4		4(1)	1(1)	10(3)
	5月		2		2	2	1	7
	6月	4	2		1	2	1	10
	7月	1	2			5		8
	8月	3	6			7	1(1)	17(1)
	9月	2	2	1(1)	1	5(1)	2(1)	13(3)
	10月	4	2	2	3(3)	7(4)	2(1)	20(8)
	11月	2	6(1)		1(1)	18(9)	3(2)	30(13)
	12月	2	3(1)	3(2)	1(1)	13(2)	2(1)	24(7)
	1月	3	4	3		5(1)		15(1)
	2月		1	3	1(1)	5	1(1)	11(2)
	3月	1	5	1	1	4	3(2)	15(2)

※ () は漏水調査で発見した漏水件数

7) 県水受水計画水量

年 度	総受水量 (m ³ /日)		蓮田市浄水場 (m ³ /日)		黒浜配水池場 (m ³ /日)		単価 (円/m ³)	備 考
令和7年度	4月	17,000	4月	16,000	4月	1,000	61.78	外税 10%
	5月	17,200	5月	16,200	5月	1,000		
	6月	17,500	6月	16,300	6月	1,200		
	7月	18,100	7月	16,900	7月	1,200		
	8月	18,200	8月	17,000	8月	1,200		
	9月	18,000	9月	16,800	9月	1,200		
	10月	17,500	10月	16,300	10月	1,200		
	11月	17,000	11月	16,000	11月	1,000		
	12月	17,100	12月	16,100	12月	1,000		
	1月	16,900	1月	15,900	1月	1,000		
	2月	16,900	2月	15,900	2月	1,000		
	3月	17,000	3月	16,000	3月	1,000		
令和6年度	4月	17,000	4月	16,000	4月	1,000	61.78	外税 10%
	5月	17,200	5月	16,200	5月	1,000		
	6月	17,500	6月	16,300	6月	1,200		
	7月	18,100	7月	16,900	7月	1,200		
	8月	18,200	8月	17,000	8月	1,200		
	9月	18,000	9月	16,800	9月	1,200		
	10月	17,500	10月	16,300	10月	1,200		
	11月	17,000	11月	16,000	11月	1,000		
	12月	17,100	12月	16,100	12月	1,000		
	1月	16,900	1月	15,900	1月	1,000		
	2月	16,900	2月	15,900	2月	1,000		
	3月	17,000	3月	16,000	3月	1,000		
令和5年度	4月	17,000	4月	16,000	4月	1,000	61.78	外税 10%
	5月	17,200	5月	16,200	5月	1,000		
	6月	17,500	6月	16,300	6月	1,200		
	7月	18,100	7月	16,900	7月	1,200		
	8月	18,200	8月	17,000	8月	1,200		
	9月	18,000	9月	16,800	9月	1,200		
	10月	17,500	10月	16,300	10月	1,200		
	11月	17,000	11月	16,000	11月	1,000		
	12月	17,100	12月	16,100	12月	1,000		
	1月	16,900	1月	15,900	1月	1,000		
	2月	16,900	2月	15,900	2月	1,000		
	3月	17,000	3月	16,000	3月	1,000		
令和4年度	4月	17,000	4月	16,000	4月	1,000	61.78	外税 10%
	5月	17,200	5月	16,200	5月	1,000		
	6月	17,500	6月	16,300	6月	1,200		
	7月	18,100	7月	16,900	7月	1,200		
	8月	18,200	8月	17,000	8月	1,200		
	9月	18,000	9月	16,800	9月	1,200		
	10月	17,500	10月	16,300	10月	1,200		
	11月	17,000	11月	16,000	11月	1,000		
	12月	17,100	12月	16,100	12月	1,000		
	1月	16,900	1月	15,900	1月	1,000		
	2月	16,900	2月	15,900	2月	1,000		
	3月	17,000	3月	16,000	3月	1,000		

8) 配水状況(単位：m³)

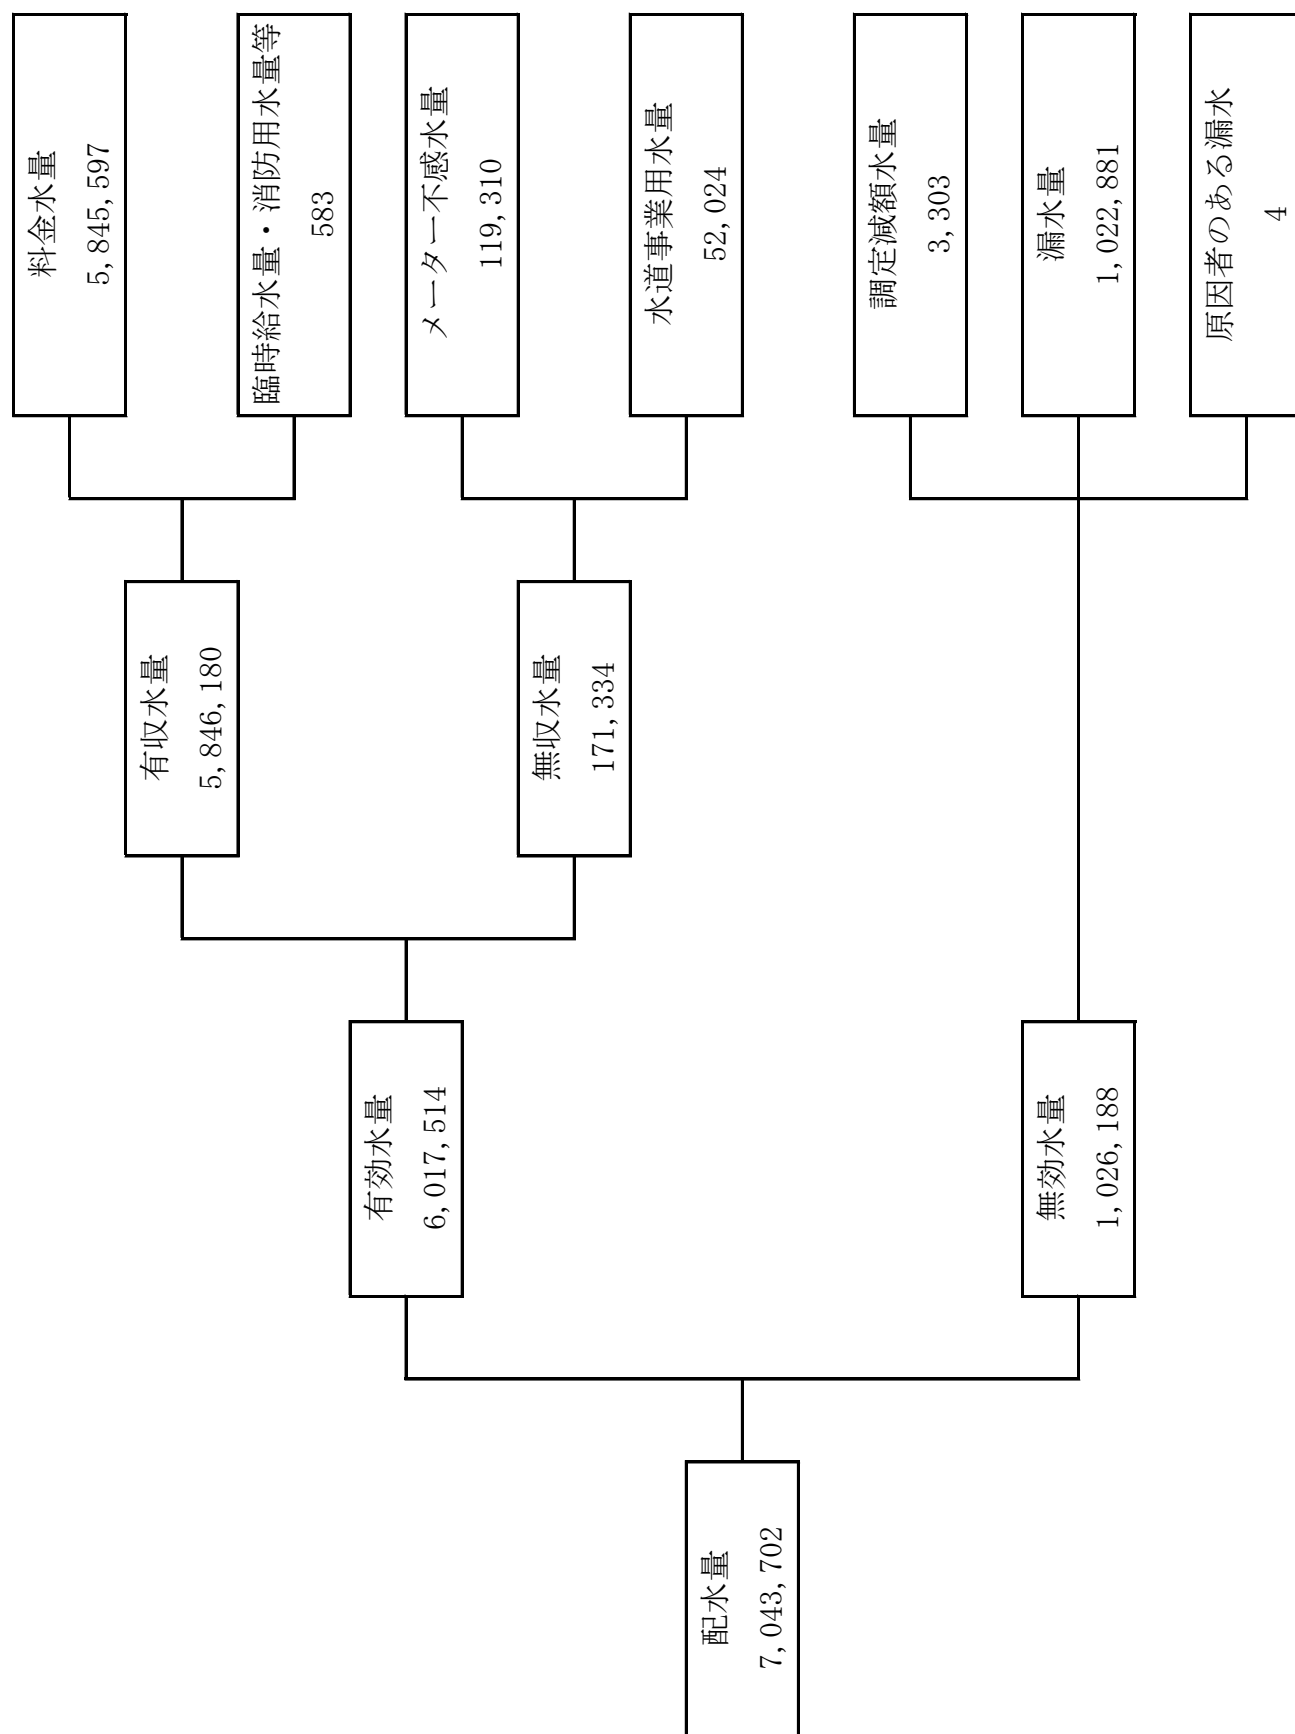

4. 財 務

- 1) 企業債及び一時借入金の概況
- 2) 損 益 計 算 書
- 3) 貸 借 対 照 表
- 4) 資 本 的 収 支

1) 企業債及び一時借入金の概況

種 類	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
政 府 債	143,705,461円	0円	29,836,693円	113,868,768円
公 庫 債	393,439,183円	130,000,000円	49,753,302円	473,685,881円
市中銀行等	176,648,480円	370,000,000円	19,323,909円	527,324,571円
一時借入金	0円	0円	0円	0円
合 計	713,793,124円	500,000,000円	98,913,904円	114,879,220円

* 政府債 : 財務省財政融資資金

* 公庫債 : 地方公共団体金融機構資金

2) 損益計算書 (経営状況)

項 目	年 度		令 和 7 年 度		令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)
1. 水道事業収益	1,236,056,425	100.0	1,223,160,527	100.0	1,221,667,014	100.0	1,230,084,412	100.0		
営 業 収 益	1,001,234,293	81.0	1,107,941,246	90.6	998,982,098	81.8	967,413,683	78.6		
給 水 収 益	930,610,305	75.3	1,047,733,215	85.7	938,168,490	76.8	903,906,770	73.5		
受託工事収益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
その他営業収益	70,623,988	5.7	60,208,031	4.9	60,813,608	5.0	63,506,913	5.2		
営 業 外 収 益	234,822,132	19.0	115,219,281	9.4	222,684,916	18.2	262,670,729	21.4		
受 取 利 息	5,566,465	0.5	1,706,349	0.1	0	0.0	0	0.0		
長期前受金戻入	62,657,351	5.1	63,432,148	5.2	71,303,461	5.8	59,614,378	4.8		
雑 収 益	9,179,316	0.7	8,966,784	0.7	7,047,455	0.6	7,556,351	0.6		
他会計補助金	157,419,000	12.7	41,114,000	3.4	144,334,000	11.8	195,500,000	15.9		
特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
過年度損益修正益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
その他特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
2. 水道事業費用	1,226,081,522	100.0	1,153,868,080	100.0	1,159,426,557	100.0	1,113,766,785	100.0		
営 業 費 用	1,219,775,394	99.5	1,147,159,308	99.4	1,151,527,955	99.3	1,103,833,284	99.1		
原水及び浄水費	513,996,035	41.9	522,420,686	45.3	507,520,874	43.8	508,994,303	45.7		
配水及び給水費	183,017,284	14.9	149,607,124	13.0	147,296,683	12.7	139,032,850	12.5		
業務費	116,548,883	9.5	107,994,845	9.4	103,311,589	8.9	99,392,163	8.9		
総 係 費	103,384,658	8.4	73,145,688	6.3	73,878,138	6.4	72,283,172	6.5		
減価償却費	300,997,380	24.5	293,081,028	25.4	292,523,929	25.2	279,888,809	25.1		
資産減耗費	1,831,154	0.1	909,937	0.1	26,996,742	2.3	4,241,987	0.4		
営 業 外 費 用	6,306,128	0.5	6,708,772	0.6	7,898,602	0.7	9,933,501	0.9		
支払利息	6,231,477	0.5	6,691,385	0.6	7,847,952	0.7	9,832,543	0.9		
繰延勘定償却	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
雑 支 出	74,651	0.0	17,387	0.0	50,650	0.0	100,958	0.0		
特 別 損 失	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
過年度損益修正損	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
3. 当年度純利益	9,974,903	—	69,292,447	—	62,240,457	—	116,317,627	—		
4. 前年度繰越利益剰余金及び その他未処分利益剰余金変動額	112,179,287	—	223,844,501	—	159,502,541	—	157,411,988	—		
5. 当年度未処分利益剰余金	122,154,190	—	293,136,948	—	221,742,998	—	273,729,615	—		

3) 貸借対照表 (財政状況)

項 目	年 度		令 和 7 年 度		令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
			金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)
資 産	1. 固 定 資 産		6,963,360,651	76.2	6,443,886,576	79.1	6,209,746,168	76.0	6,043,729,129	75.1
	有 形 固 定 資 産		6,862,903,851	75.1	6,343,429,776	77.8	6,109,289,368	74.8	6,043,272,329	75.1
	土 地		591,636,322	6.5	591,636,322	7.3	591,636,322	7.2	591,636,322	7.3
	償 却 資 産		6,271,267,529	68.6	5,751,793,454	70.6	5,517,653,046	67.5	5,451,636,007	67.7
	建 設 仮 勘 定		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無 形 固 定 資 産		456,800	0.0	456,800	0.0	456,800	0.0	456,800	0.0
	電 話 加 入 権		456,800	0.0	456,800	0.0	456,800	0.0	456,800	0.0
	投 資 そ の 他 の 資 産		100,000,000	10.3	100,000,000	16.3	100,000,000	15.8	0	0.0
	投 資 有 価 証 券		100,000,000	10.3	100,000,000	16.3	100,000,000	15.8	0	0.0
	2. 流 動 資 産		2,178,451,084	23.8	1,706,231,739	20.9	1,962,593,516	24.0	2,007,782,307	24.9
資 産	現 金 預 金		1,849,844,703	20.2	1,538,564,298	18.9	1,687,874,866	20.7	1,699,932,027	21.1
	未 収 金		252,376,821	2.8	153,426,891	1.9	158,333,740	1.9	271,828,130	3.4
	貯 蔵 品		6,547,710	0.1	4,038,700	0.0	3,823,060	0.0	2,940,300	0.0
	前 払 金		69,600,000	0.8	10,120,000	0.1	112,480,000	1.4	33,000,000	0.4
	そ の 他 流 動 資 産		81,850	0.0	81,850	0.0	81,850	0.0	81,850	0.0
	3. 繰 延 勘 定		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	開 発 費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	資 産 合 計		9,141,811,735	100.0	8,150,118,315	100.0	8,172,339,684	100.0	8,051,511,436	100.0
負 債	4. 固 定 負 債		1,018,144,945	11.1	661,079,220	8.1	677,993,124	8.3	687,537,273	8.5
	企 業 債		971,944,945	10.6	614,879,220	7.5	631,793,124	7.7	641,337,273	8.0
	引 当 金		46,200,000	0.5	46,200,000	0.6	46,200,000	0.6	46,200,000	0.6
	5. 流 動 負 債		918,352,044	10.0	369,128,391	4.5	474,628,359	5.8	415,298,185	5.2
	企 業 債		142,934,275	1.6	98,913,904	1.2	102,544,149	1.3	95,793,268	1.2
	未 払 金		660,657,344	7.2	167,586,249	2.1	265,798,004	3.3	213,569,633	2.7
	前 受 金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	引 当 金		8,215,000	0.1	7,209,000	0.1	7,817,000	0.1	7,154,000	0.1
	そ の 他 流 動 負 債		106,545,425	1.2	95,419,238	1.2	98,469,206	1.2	98,781,284	1.2
	6. 繰 延 収 益		1,570,011,095	17.2	1,494,581,956	18.3	1,463,681,900	17.9	1,454,880,134	18.1
資 本	長 期 前 受 金		1,570,011,095	17.2	1,494,581,956	18.3	1,463,681,900	17.9	1,454,880,134	18.1
	7. 資 本 金		4,232,266,145	46.3	4,008,421,644	49.2	3,848,919,103	47.1	3,691,507,115	45.8
	8. 剰 余 金		1,403,037,506	15.3	1,616,907,104	19.8	1,707,117,198	20.9	1,802,288,729	22.4
	資 本 剰 余 金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	利 益 剰 余 金		1,403,037,506	15.3	1,616,907,104	19.8	1,707,117,198	20.9	1,802,288,729	22.4
	負 債 ・ 資 本 合 計		9,141,811,735	100.0	8,150,118,315	100.0	8,172,339,684	100.0	8,051,511,436	100.0

4) 資本的収支(税込)

項 目	年 度		令 和 7 年 度		令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
	金 額 (円)	構成比(%)	金 額 (円)	構成比(%)	金 額 (円)	構成比(%)	金 額 (円)	構成比(%)	金 額 (円)	構成比(%)
1. 資本 的 収 入	650,088,390	100.0	184,997,404	100.0	180,010,427	100.0	296,280,528	100.0		
企 業 債 金	500,000,000	76.9	82,000,000	44.3	93,000,000	51.7	85,000,000	28.7		
企 業 債 繰 越	0	0.0	0	0.0	0	0.0	88,000,000	29.7		
出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
工 事 負 担 金	144,694,390	22.3	98,182,404	53.1	79,355,427	44.1	114,858,528	38.8		
補 助 金	5,394,000	0.8	4,815,000	2.6	7,655,000	4.3	8,422,000	2.8		
2. 資本 的 支 出	999,339,585	100.0	679,651,478	100.0	615,386,566	100.0	720,816,267	100.0		
建 設 改 良 費	874,146,681	87.5	379,777,329	55.9	335,113,298	54.5	532,363,733	73.9		
単 独 事 業 費	872,098,381	87.3	375,692,119	55.3	323,753,348	52.6	528,105,933	73.3		
営 業 設 備 費	2,048,300	0.2	4,085,210	0.6	11,359,950	1.8	4,257,800	0.6		
建 物 改 良 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
建 設 改 良 繰 越	26,279,000	0.0	197,330,000	0.0	84,480,000	0.0	81,777,400	0.0		
企 業 債 償 還 金	98,913,904	9.9	102,544,149	15.1	95,793,268	15.6	106,675,134	14.8		
投 資	0	0.0	0	0.0	100,000,000	29.8	0	0.0		
収 支 差 引	△ 349,251,195	—	△ 494,654,074	—	△ 435,376,139	—	△ 424,535,739	—		
補 損 益 勘 定 留 保 資 金	240,171,183	68.8	230,558,817	46.6	248,217,210	57.0	224,516,418	52.9		
減 債 積 立 金	0	0.0	102,544,149	20.7	0	0.0	0	0.0		
建 設 改 良 積 立 金	42,886,840	12.3	121,300,352	24.5	159,502,541	36.6	157,411,988	37.1		
消費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	66,193,172	19.0	40,250,756	8.1	27,656,388	6.4	42,607,333	10.0		
合 計	349,251,195	100.0	494,654,074	100.0	435,376,139	100.0	424,535,739	100.0		

5. 水 質

③ 水 質 検 査 結 果 表
浄 水 場
黒 浜 配 水 池 場
一 般 家 庭
原 水
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
ダイオキシン類測定結果

令和7年度 水質検査結果

採水地点：蓮田市大字関戸 8 8（蓮田市浄水場）

検査項目	単位	R7. 4. 7	R7. 5. 1	R7. 6. 2	R7. 7. 7	R7. 8. 4
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	——	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満			0.0003 未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満			0.00005 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			0.001 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満			0.001 未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満			0.001 未満	
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満			0.002 未満	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満			0.004 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満			0.001 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.18	0.86	0.96	1.15	0.91
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09			0.10	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10 未満			0.10 未満	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			0.0002 未満	
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			0.005 未満	
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満			0.001 未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満			0.001 未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満			0.001 未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満			0.001 未満	
ベンゼン	mg/L	0.001 未満			0.001 未満	
塩素酸	mg/L	0.07			0.27	
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			0.002 未満	
クロロホルム	mg/L	0.011	0.013	0.010	0.019	0.013
ジクロロ酢酸	mg/L	0.009			0.010	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.012	0.012	0.012	0.014	0.013
臭素酸	mg/L	0.001 未満			0.001 未満	
総トリハロメタン	mg/L	0.039	0.041	0.037	0.053	0.043
トリクロロ酢酸	mg/L	0.011			0.010	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.013	0.013	0.012	0.017	0.014
ブロモホルム	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			0.008 未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.003			0.001	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.020			0.020	
鉄及びその化合物	mg/L	0.030 未満			0.030 未満	
銅及びその化合物	mg/L	0.010 未満			0.010 未満	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	25.3			20.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.002			0.001	
塩化物イオン	mg/L	37.0	33.9	35.1	31.7	27.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	79.0			73.0	
蒸発残留物	mg/L	194			187	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			0.02 未満	
ジェオスミン	mg/L				0.000001 未満	
2-メチルイソボルネオール	mg/L				0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満			0.002 未満	
フェノール類	mg/L	0.0005 未満			0.0005 未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	1.1	0.9	1.0	1.0	0.8
pH値		7.5	7.3	7.4	7.6	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

浄水場

R7. 9. 1	R7. 10. 6	R7. 11. 4	R7. 12. 1	R8. 1. 5	R8. 2. 2	R8. 3. 2	水質基準
0	0	0	0	0	0	0	100 以下
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0. 0003 未満			0. 0003 未満			0. 003 以下
	0. 00005 未満			0. 00005 未満			0. 0005 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
	0. 002 未満			0. 002 未満			0. 02 以下
	0. 004 未満			0. 004 未満			0. 04 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
1. 02	1. 65	1. 36	1. 22	1. 26	1. 28	1. 22	10 以下
	0. 10			0. 11			0. 8 以下
	0. 10 未満			0. 10 未満			1 以下
	0. 0002 未満			0. 0002 未満			0. 002 以下
	0. 005 未満			0. 005 未満			0. 05 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 04 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 02 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
	0. 13			0. 06 未満			0. 6 以下
	0. 002 未満			0. 002 未満			0. 02 以下
0. 013	0. 013	0. 013	0. 012	0. 007	0. 007	0. 012	0. 06 以下
	0. 009			0. 004			0. 03 以下
0. 014	0. 014	0. 011	0. 012	0. 010	0. 014	0. 013	0. 1 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
0. 046	0. 045	0. 039	0. 039	0. 029	0. 036	0. 042	0. 1 以下
	0. 009			0. 005			0. 03 以下
0. 016	0. 015	0. 012	0. 012	0. 009	0. 011	0. 014	0. 03 以下
0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 004	0. 003	0. 09 以下
	0. 008 未満			0. 008 未満			0. 08 以下
	0. 003			0. 003			1 以下
	0. 020			0. 010 未満			0. 2 以下
	0. 030 未満			0. 030 未満			0. 3 以下
	0. 010 未満			0. 010 未満			1 以下
	24. 3			23. 9			200 以下
	0. 001			0. 002			0. 05 以下
31. 2	34. 9	33. 8	41. 6	37. 8	48. 5	43. 1	200 以下
	83. 0			75. 0			300 以下
	229			182			500 以下
	0. 02 未満			0. 02 未満			0. 2 以下
							0. 00001 以下
							0. 00001 以下
	0. 002 未満			0. 002 未満			0. 02 以下
	0. 0005 未満			0. 0005 未満			0. 005 以下
0. 9	1. 2	1. 1	1. 0	1. 0	0. 9	1. 2	3 以下
7. 6	7. 5	7. 5	7. 2	7. 2	7. 4	7. 5	5. 8以上8. 6以下
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 7	0. 7	0. 5 未満	0. 6	5 度以下
0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	2 度以下

令和7年度 水質検査結果

採水地点：蓮田市大字黒浜 3 1 3 2（黒浜配水池場）

検査項目	単位	R7. 4. 7	R7. 5. 1	R7. 6. 2	R7. 7. 7	R7. 8. 4
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	——	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003 未満			0. 0003 未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0. 00005 未満			0. 00005 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
六価クロム化合物	mg/L	0. 002 未満			0. 002 未満	
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004 未満			0. 004 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1. 51	0. 92	1. 01	1. 32	1. 12
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 08			0. 11	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 10 未満			0. 10 未満	
四塩化炭素	mg/L	0. 0002 未満			0. 0002 未満	
1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 005 未満			0. 005 未満	
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
ジクロロメタン	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
ベンゼン	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
塩素酸	mg/L	0. 06 未満			0. 16	
クロロ酢酸	mg/L	0. 002 未満			0. 002 未満	
クロロホルム	mg/L	0. 010	0. 011	0. 009	0. 023	0. 017
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 011			0. 014	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 006	0. 006	0. 006	0. 008	0. 008
臭素酸	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
総トリハロメタン	mg/L	0. 026	0. 027	0. 024	0. 045	0. 039
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 014			0. 013	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 009	0. 009	0. 008	0. 014	0. 013
ブロモホルム	mg/L	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001 未満	0. 001
ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008 未満			0. 008 未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 003			0. 002	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 010 未満			0. 020	
鉄及びその化合物	mg/L	0. 030 未満			0. 030 未満	
銅及びその化合物	mg/L	0. 010 未満			0. 010 未満	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16. 6			13. 5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
塩化物イオン	mg/L	23. 1	19. 5	19. 3	20. 6	19. 8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	60. 0			60. 0	
蒸発残留物	mg/L	148			145	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 未満			0. 02 未満	
ジェオスミン	mg/L				0. 000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L				0. 000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0. 002 未満			0. 002 未満	
フェノール類	mg/L	0. 0005 未満			0. 0005 未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	1. 1	0. 7	0. 7	1. 0	0. 8
p H値		7. 5	7. 4	7. 4	7. 6	7. 5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 6	0. 5 未満
濁度	度	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1

黒浜配水池場

R7. 9. 1	R7. 10. 6	R7. 11. 4	R7. 12. 1	R8. 1. 5	R8. 2. 2	R8. 3. 2	水質基準
0	0	0	0	0	0	0	100 以下
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0. 0003 未満			0. 0003 未満			0. 003 以下
	0. 00005 未満			0. 00005 未満			0. 0005 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
	0. 002 未満			0. 002 未満			0. 02 以下
	0. 004 未満			0. 004 未満			0. 04 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
1. 16	1. 84	1. 82	1. 53	1. 46	1. 63	1. 59	10 以下
	0. 12			0. 11			0. 8 以下
	0. 10 未満			0. 10 未満			1 以下
	0. 0002 未満			0. 0002 未満			0. 002 以下
	0. 005 未満			0. 005 未満			0. 05 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 04 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 02 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
	0. 14			0. 06 未満			0. 6 以下
	0. 002 未満			0. 002 未満			0. 02 以下
0. 018	0. 017	0. 011	0. 008	0. 006	0. 006	0. 009	0. 06 以下
	0. 011			0. 005			0. 03 以下
0. 010	0. 010	0. 007	0. 006	0. 006	0. 008	0. 008	0. 1 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 01 以下
0. 044	0. 043	0. 029	0. 023	0. 020	0. 024	0. 029	0. 1 以下
	0. 011			0. 006			0. 03 以下
0. 015	0. 015	0. 010	0. 008	0. 007	0. 008	0. 011	0. 03 以下
0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 002	0. 001	0. 09 以下
	0. 008 未満			0. 008 未満			0. 08 以下
	0. 003			0. 004			1 以下
	0. 020			0. 010 未満			0. 2 以下
	0. 030 未満			0. 030 未満			0. 3 以下
	0. 010 未満			0. 010 未満			1 以下
	18. 2			16. 8			200 以下
	0. 001 未満			0. 001 未満			0. 05 以下
22. 3	26. 0	25. 6	27. 4	25. 2	33. 9	30. 8	200 以下
	77. 0			63. 0			300 以下
	217			147			500 以下
	0. 02 未満			0. 02 未満			0. 2 以下
							0. 00001 以下
							0. 00001 以下
	0. 002 未満			0. 002 未満			0. 02 以下
	0. 0005 未満			0. 0005 未満			0. 005 以下
0. 9	1. 1	0. 9	1. 0	0. 8	0. 8	1. 1	3 以下
7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 3	7. 4	7. 5	5. 8以上8. 6以下
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	5 度以下
0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	2 度以下

令和7年度 水質検査結果

採水地点：蓮田市大字南新宿地内（一般家庭給水栓）

検査項目	単位	R7. 4. 7	R7. 5. 1	R7. 6. 2	R7. 7. 7	R7. 8. 4
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	——	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003 未満			0. 0003 未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0. 00005 未満			0. 00005 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
六価クロム化合物	mg/L	0. 002 未満			0. 002 未満	
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004 未満			0. 004 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1. 53	1. 08	1. 16	1. 33	1. 02
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 09			0. 11	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 10 未満			0. 10 未満	
四塩化炭素	mg/L	0. 0002 未満			0. 0002 未満	
1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 005 未満			0. 005 未満	
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
ジクロロメタン	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
ベンゼン	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
塩素酸	mg/L	0. 06 未満			0. 13	
クロロ酢酸	mg/L	0. 002 未満			0. 002 未満	
クロロホルム	mg/L	0. 008	0. 011	0. 006	0. 021	0. 014
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 008			0. 012	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 004	0. 004	0. 004	0. 008	0. 007
臭素酸	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
総トリハロメタン	mg/L	0. 019	0. 023	0. 017	0. 044	0. 034
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 011			0. 011	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 007	0. 008	0. 007	0. 014	0. 012
ブロモホルム	mg/L	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001	0. 001
ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008 未満			0. 008 未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 003			0. 002	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 010 未満			0. 020	
鉄及びその化合物	mg/L	0. 030 未満			0. 030 未満	
銅及びその化合物	mg/L	0. 010 未満			0. 010 未満	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	14. 3			13. 4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 001 未満			0. 001 未満	
塩化物イオン	mg/L	18. 9	17. 1	18. 2	21. 1	19. 3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	59. 0			62. 0	
蒸発残留物	mg/L	147			155	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 未満			0. 02 未満	
ジェオスミン	mg/L				0. 000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L				0. 000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0. 002 未満			0. 002 未満	
フェノール類	mg/L	0. 0005 未満			0. 0005 未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	1. 0	0. 8	0. 7	1. 0	0. 7
p H値		7. 3	7. 2	7. 3	7. 5	7. 4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
濁度	度	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満

南新宿（一般家庭給水栓）

R7. 9. 1	R7. 10. 6	R7. 11. 4	R7. 12. 1	R8. 1. 5	R8. 2. 2	R8. 3. 2	水質基準
0	0	0	0	0	0	0	100 以下
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.0003 未満			0.0003 未満			0.003 以下
	0.00005 未満			0.00005 未満			0.0005 以下
	0.001 未満			0.001 未満			0.01 以下
	0.001 未満			0.001 未満			0.01 以下
	0.001 未満			0.001 未満			0.01 以下
	0.002 未満			0.002 未満			0.02 以下
	0.004 未満			0.004 未満			0.04 以下
	0.001 未満			0.001 未満			0.01 以下
1.20	1.91	1.65	1.59	1.50	1.68	1.59	10 以下
	0.11			0.11			0.8 以下
	0.10 未満			0.10 未満			1 以下
	0.0002 未満			0.0002 未満			0.002 以下
	0.005 未満			0.005 未満			0.05 以下
	0.001 未満			0.001 未満			0.04 以下
	0.001 未満			0.001 未満			0.02 以下
	0.001 未満			0.001 未満			0.01 以下
	0.001 未満			0.001 未満			0.01 以下
	0.001 未満			0.001 未満			0.01 以下
	0.08			0.06 未満			0.6 以下
	0.002 未満			0.002 未満			0.02 以下
0.013	0.013	0.011	0.006	0.004	0.004	0.009	0.06 以下
	0.009			0.004			0.03 以下
0.009	0.008	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.1 以下
	0.001 未満			0.001 未満			0.01 以下
0.036	0.034	0.023	0.018	0.016	0.016	0.026	0.1 以下
	0.009			0.004			0.03 以下
0.013	0.012	0.008	0.007	0.006	0.006	0.010	0.03 以下
0.001	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001	0.001 未満	0.09 以下
	0.008 未満			0.008 未満			0.08 以下
	0.004			0.004			1 以下
	0.020			0.010 未満			0.2 以下
	0.030 未満			0.030 未満			0.3 以下
	0.010 未満			0.010 未満			1 以下
	18.7			17.3			200 以下
	0.001 未満			0.001 未満			0.05 以下
21.8	25.5	19.9	25.0	25.7	31.1	29.6	200 以下
	75.0			64.0			300 以下
	208			146			500 以下
	0.02 未満			0.02 未満			0.2 以下
							0.00001 以下
							0.00001 以下
	0.002 未満			0.003			0.02 以下
	0.0005 未満			0.0005 未満			0.005 以下
0.8	1.1	0.9	0.9	0.8	0.7	1.1	3 以下
7.5	7.5	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	5 度以下
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	2 度以下

令和7年度
水質検査結果（原水）

採水場所		第1号井	第2号井	第4号井	第6号井	第9号井
採水年月日		R7.8.8	R7.8.8	R7.8.8	R7.8.8	R7.8.8
検査項目	単位					
一般細菌	個	55	0	0	0	0
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	0.001 未満	0.002	0.002	0.003
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.28	0.29	0.29	0.31	0.41
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	31.2	28.9	56.7	55.4	40.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.16	0.161	0.324	0.288	0.166
塩化物イオン	mg/L	35.2	31.9	122.4	129.5	52.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	130	128	137	149	138
蒸発残留物	mg/L	290	284	466	499	331
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	2.4	2.3	1.1	1.0	2.6
pH値	－	8.0	8.0	7.8	7.9	8.0
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	10.4	9.8	7	6.9	12.3
濁度	度	0.2	0.3	0.3	0.9	0.7
アンモニア態窒素	mg/L	3.79	3.84	2.69	2.76	4.65
嫌気性芽胞菌	個/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8 未満	1.8 未満	1.8 未満	1.8 未満	1.8 未満

令和 7 年度

水質管理目標設定項目

採水場所		閏戸88	黒浜3132	南新宿地内	目標値
採水年月日		R7. 7. 7	R7. 7. 7	R7. 7. 7	
検査項目	単位				
アンチモン及びその化合物	mg/L	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 02 以下
ウラン及びその化合物	mg/L	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 002 以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	mg/L	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 02 以下
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0. 0004 未満	0. 0004 未満	0. 0004 未満	0. 004 以下
トルエン	mg/L	0. 040 未満	0. 040 未満	0. 040 未満	0. 4 以下
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 08 以下
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0. 002	0. 002	0. 002	0. 01 以下(暫定)
抱水クロラール	mg/L	0. 005	0. 007	0. 006	0. 02 以下(暫定)
残留塩素	mg/L	1. 46	1. 45	1. 23	1 以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	73. 0	60. 0	62. 0	10以上100以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 001	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 01 以下
遊離炭酸	mg/L	6. 0	3. 0	5. 0	20 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0. 030 未満	0. 030 未満	0. 030 未満	0. 3 以下
メチルー T-ブチルエーテル	mg/L	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 02 以下
有機物質 (KMnO4)	mg/L	1. 2	1. 1	1. 2	3 以下
臭気強度 (TON)		1 未満	1 未満	1 未満	3 以下
蒸発残留物	mg/L	196	161	170	30以上200以下
濁度	度	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	1 以下
pH値		7. 4	7. 4	7. 2	7. 5 程度
腐食性(ランゲリア指数)		-1. 10	-1. 30	-1. 40	-1以上で0に極力近づける
従属栄養細菌	個/m l	1	1	4	2000 以下(暫定)
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0. 010 未満	0. 010 未満	0. 010 未満	0. 1 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 020	0. 020	0. 020	0. 1 以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0. 000005 未満	0. 000005 未満	0. 000005 未満	0. 00005 以下(暫定)

ダイオキシン類測定結果

採水場所		配水残塩計	No. 1 着水井	黒浜配水池場	暫定目標値
採水年月日		R7. 1. 27	R8. 1. 27	R8. 1. 27	
検査項目	単位				
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0. 0095	0. 000017	0. 012	1 以下

6. その他

- 1) 水 道 料 金
- 2) 給 水 加 入 金
- 3) 蓮田市水道事業ガイドライン

6. その他

1) 水道料金

水道料金〔2ヵ月分〕

【第4回改定 平成29年10月1日】

区 分	用 途	基 本 料 金		超 過 料 金	
		水 量	料 金	水 量	(1㎡につき)
専 用	一 般 用 営 業 用	20㎡まで	2, 320 円	20 ㎡を超え 40 ㎡までの分	170 円
				40 ㎡を超え 60 ㎡までの分	190 円
				60 ㎡を超え 100 ㎡までの分	210 円
				100 ㎡を超え 200 ㎡までの分	230 円
共 用	一 般 用			200 ㎡を超え 300 ㎡までの分	300 円
				300 ㎡を超える分	310 円
専 用	学 校 用	200㎡まで	42, 100 円	200 ㎡を超え 400 ㎡までの分	320 円
				400 ㎡を超え 600 ㎡までの分	340 円
				600 ㎡を超える分	350 円
	官公署用	100㎡まで	19, 600 円	100 ㎡を超え 200 ㎡までの分	240 円
				200 ㎡を超え 400 ㎡までの分	320 円
				400 ㎡を超え 600 ㎡までの分	340 円
				600 ㎡を超える分	350 円
	工 場 ・ そ の 他 大 口 用	200㎡まで	42, 100 円	200 ㎡を超え 600 ㎡までの分	320 円
				600 ㎡を超え 1,000 ㎡までの分	330 円
				1,000 ㎡を超え 2,000 ㎡までの分	350 円
				2,000 ㎡を超え 3,000 ㎡までの分	380 円
				3,000 ㎡を超える分	400 円

メーター使用料〔2ヵ月分〕

口 径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm
料 金	110円	210円	300円	450円	680円	3,060円	3,400円	4,000円	6,200円

※1 平成 元年4月1日から消費税を3%転嫁する。→(基本料金+超過料金+メーター使用料)×1.03

※2 平成 3年4月1日から消費税を未転嫁とする。→(基本料金+超過料金+メーター使用料)

※3 平成 9年4月1日から消費税を5%転嫁する。→(基本料金+超過料金+メーター使用料)×1.05

※4 平成26年4月1日から消費税を8%転嫁する。→(基本料金+超過料金+メーター使用料)×1.08

※5 令和元年10月1日から消費税を10%転嫁する。→(基本料金+超過料金+メーター使用料)×1.1

2) 給水加入金 (令和8年3月31日現在) (単位:円)

口径 種別	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm
給水加入金	200,000	300,000	982,000	1,572,000	3,383,000	6,083,000	17,600,000	37,488,000	107,712,000
消費税10%	20,000	30,000	98,200	157,200	338,300	608,300	1,760,000	3,748,800	10,771,200
合計(税込)	220,000	330,000	1,080,200	1,729,200	3,721,300	6,691,300	19,360,000	41,236,800	118,483,200

3) 蓮田市水道事業ガイドライン

番 号	指 標 名	令和 7 年度	令和 6 年度
A101	平均残留塩素濃度 (mg/L)	1.07	1.02
A102	最大カビ臭物質濃度水質基準比率 (%)	20.0	10.0
A103	総トリハロメタン濃度水質基準比 (%)	47.2	49.7
A104	有機物 (TOC) 濃度水質基準比 (%)	36.3	35.7
A105	重金属濃度水質基準比 (%)	0.0	0.0
A106	無機物質濃度水質基準比 (%)	25.9	26.8
A107	有機化学物質濃度水質基準比 (%)	0.0	0.0
A108	消毒副生成物濃度水質基準比 (%)	42.2	51.7
A109	農薬濃度水質管理目標比 (%)	0.000	0.000
A201	原水水質監視度 (項目)	43	43
A202	給水栓水質検査箇所密度 (箇所/100km ²)	47.7	47.7
A203	配水池清掃実施率 (%)	32.0	32.0
A204	直結給水率 (%)	92.2	92.2
A205	貯水槽水道指導率 (%)	0.0	0.0
A301	水源の水質事故数 (件)	0	0
A302	粉末活性炭処理比 (%)	0.0	0.0
A401	鉛製給水管率 (%)	0.0	0.0
B101	自己保有水源率 (%)	38.3	42.7
B102	取水量 1 m ³ 当り水源保全投資額 (円/m ³)	0.000	0.000
B103	地下水率 (%)	10.6	11.5
B104	施設利用率 (%)	58.5	59.1
B105	施設最大稼働率 (%)	62.5	63.8
B106	負荷率 (%)	93.6	92.6
B107	配水管延長密度 (km/km ²)	10.3	10.3
B108	管路点検率 (%)	86.0	29.0
B109	バルブ点検率 (%)	0.7	0.0
B110	漏水率 (%)	14.5	14.6
B111	有効率 (%)	85.4	85.4
B112	有収率 (%)	83.0	82.9
B113	配水池貯留能力 (日)	1.05	1.04
B114	給水人口1人当たり配水量 (L/日・人)	317	320
B115	給水制限数 (日)	0	0
B116	普及率 (%)	99.8	99.8
B117	設備点検実施率 (%)	60.4	60.4
B201	浄水場事故割合 (件/10年・箇所)	0.00	0.00

番 号	指 標 名	令和 7 年度	令和 6 年度
B202	事故時断水人口率 (%)	90.1	90.1
B203	給水人口1人当たり貯留飲料水量 (L/人)	166	166
B204	管路の事故割合 (件/100km)	6.2	2.8
B205	基幹管路の事故割合 (件/100km)	0.0	0.0
B206	鉄製管路の事故割合 (件/100km)	2.1	2.1
B207	非鉄製管路の事故割合 (件/100km)	5.3	2.0
B208	給水管の事故割合 (件/1,000件)	5.8	6.6
B209	給水人口一人当たり平均断水・濁水時間 (時間)	0.00	0.00
B210	災害対策訓練実施回数 (回/年)	1	1
B211	消火栓設置密度 (基/km)	2.3	2.3
B301	配水量1m ³ 当たり電力消費量 (kWh/m ³)	0.28	0.28
B302	配水量1m ³ 当たり消費エネルギー (MJ/m ³)	2.81	2.84
B303	配水量1m ³ 当たり二酸化炭素排出量 (g・CO ₂ /m ³)	118	91
B304	再生可能エネルギー利用率 (%)	0.00	0.00
B305	浄水発生土の有効利用率 (%)	0.0	0.0
B306	建設副産物のリサイクル率 (%)	16.9	40.6
B401	ダクタイル鋳鉄管・鋼管率 (%)	46.5	46.2
B402	管路の新設率 (%)	0.00	0.00
B501	法定耐用年数超過浄水施設率 (%)	0.0	0.0
B502	法定耐用年数超過設備率 (%)	81.0	81.0
B503	法定耐用年数超過管路率 (%)	56.8	54.8
B504	管路の更新率 (%)	0.29	0.36
B505	管路の更生率 (%)	0.000	0.000
B601	系統間の原水融通率 (%)	0.0	0.0
B602	浄水施設耐震率 (%)	0.0	0.0
B602-2	浄水施設の主要構造物耐震化率 (%)	0.0	0.0
B603	ポンプ所耐震施設率 (%)	33.6	33.6
B604	配水池耐震施設率 (%)	100.0	100.0
B605	管路耐震管率 (%)	6.3	6.0
B606	基幹管路耐震管率 (%)	37.8	36.0
B606-2	基幹管路耐震管適合率 (%)	46.1	44.2
B607	重要給水管施設配水管路耐震管率 (%)	16.8	12.8
B607-2	重要給水管施設配水管路耐震管適合率 (%)	59.0	45.0
B608	停電時配水量確保率 (%)	210.0	210.0
B609	薬品備蓄日数 (日)	11.3	10.5

番 号	指 標 名	令和 7 年度	令和 6 年度
B610	燃料備蓄日数（日）	0.3	0.3
B611	応急給水施設密度（箇所／100km ² ）	0.0	0.0
B612	給水車保有度（台／1,000人）	0.020	0.020
B613	車載用の給水タンク保有度（台／1,000人）	0.052	0.052
C101	営業収支比率（％）	82.1	96.6
C102	経常収支比率（％）	100.8	106.0
C103	総収支比率（％）	100.8	106.0
C104	累積欠損金比率（％）	0.0	0.0
C105	繰入金比率（収益的収支分）（％）	0.5	0.1
C106	繰入金比率（資本金収入分）（％）	1.9	1.5
C107	職員 1 人当たり給水収益（千円／人）	155,102	209,547
C108	給水収益に対する職員給与費の割合（％）	6.2	4.8
C109	給水収益に対する企業債利息の割合（％）	0.7	0.6
C110	給水収益に対する減価償却費の割合（％）	32.3	28.0
C111	給水収益に対する企業債償還元金の割合（％）	10.6	9.8
C112	給水収益に対する企業債残高の割合（％）	119.8	68.1
C113	料金回収率（％）	80.0	96.1
C114	供給単価（円／m ³ ）	159.2	177.4
C115	給水原価（円／m ³ ）	199.0	184.6
C116	1箇月当たり家庭用料金（10m ³ ）（円）	1,336	1,336
C117	1箇月当たり家庭用料金（20m ³ ）（円）	3,206	3,206
C118	流動比率（％）	237.2	462.2
C119	自己資本構成比率（％）	78.8	87.4
C120	固定比率（％）	96.6	90.5
C121	企業債償還元金対減価償却費比率（％）	32.9	35.0
C122	固定資産回転率（回）	0.15	0.18
C123	固定資産使用効率（m ³ ／10,000円）	10.3	11.2
C124	職員 1 人当たり有収水量（m ³ ／人）	975,000	1,182,000
C125	料金請求誤り割合（件／1,000件）	0.00	0.00
C126	料金収納率（％）	104.3	97.9
C127	給水停止割合（件／1,000件）	11.9	10.1
C201	職員資格取得度（件／人）	0.36	0.40
C202	外部研修時間（時間／人）	5.5	5.8
C203	内部研修時間（時間／人）	7.1	2.7
C204	技術職員率（％）	45.5	50.0

番 号	指 標 名	令和 7 年度	令和 6 年度
C205	水道業務経験年数度（年／人）	5.7	5.0
C206	国際協力派遣者数（人・日）	0	0
C207	国際協力受入者数（人・日）	0	0
C301	検針委託率（％）	100.0	100.0
C302	浄水場第三者委託率（％）	0.0	0.0
C401	水道事業に係わる情報の提供度（部／件）	0.0	0.0
C402	インターネットによる情報の提供度（回／件）	13	14
C403	水道施設見学者割合（人／1,000人）	1.5	1.2
C501	モニタの割合（人／1,000人）	0.000	0.000
C502	アンケート情報収集割合（人／1,000人）	0.00	0.00
C503	直接飲用率（％）	0.0	0.0
C504	水道サービスに対する苦情割合（件／1,000件）	0.53	0.82
C505	水質に対する苦情割合（件／1,000件）	0.46	0.75
C506	水道料金に対する苦情割合（件／1,000件）	0.00	0.00

令和7年度蓮田市水道事業年報

令和8年10月

蓮田市上下水道部 水道課

〒349-0133 蓮田市大字閨戸88番地

TEL : 048-768-1111 / FAX : 048-768-0450

e-mail : suidou@city.hasuda.lg.jp